




① PRZEKRÓJ NORMALNY – odcinek dr. wew z chodnikiem




② PRZEKRÓJ NORMALNY



③ PRZEKRÓJ NORMALNY

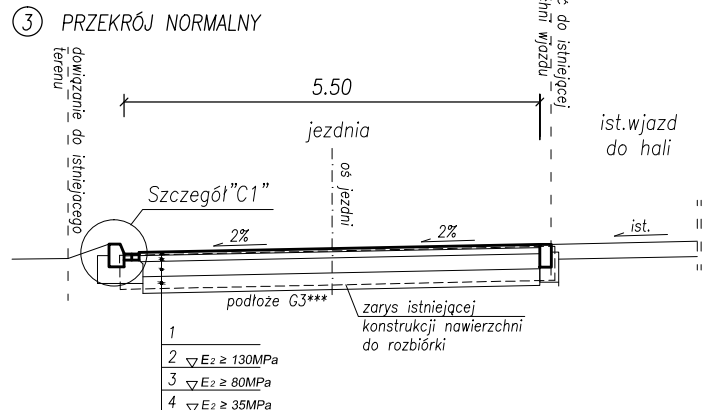

④ PRZEKRÓJ NORMALNY





1.	warstwa scieralna – (AC 11S) gr. 4cm
2.	warstwa wiążąca – (AC 16W) gr. 8cm
3.	warstwa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana 0/31,5 gr.20cm z kruszywem C90/3
4.	warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o gr. 22cm z uwagi na podłoże konstrukcji nawierzchni zaliczone do grupy nośności G3

\* opaska z kostki betonowej kolor grafitowy, szerokość opaski 20 cm  
\*\* szerokość zmienna wg planu sytuacyjnego

\*\*\* z uwagi na stwierdzone występowanie w podłożu konstrukcji nawierzchni gruntów zaliczonych do grupy nośności G3 należy wykonać dodatkowo warstwę mrozochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o grubościach i wymaganiach nośności zgodnie ze schematem – TYP10:

TYP 10 dolne warstwy konstrukcji:	
G3	$\nabla E_2 \geq 80\text{MPa}$ warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o gr. 22cm

<div>INWESTOR</div> <div></div> <div>GMINA NOWA SÓL - MIASTO</div>	Temat	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁKACH NR 178/31,163/1,162/8,178/18,178/46,178/48 - SIĘGACZ OD UL. CIEPIEŁOWSKIEJ					
	Stadium	Projekt wykonawczy					
	Branża	Drogowa					Skala rysunku 1:100
<div>PROJEKTANT</div> <div></div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA WITOLD ORCZYŃSKI</div>	Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne					
	Numer rysunku		3	Nr arkusza	1	Data opracowania	2017.09.25
	Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Specjalność		Podpis
	Projektant	mgr inż. Dariusz Rusnak		12/96/ZG	projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
	Sprawdzający	mgr inż. Damian Lewandowski		7131/55/P/2001	projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		