

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
„JUS-BUD”**

67-100 Nowa Sól
ul. Witosza 22/1

PROJEKT BUDOWLANY 3

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Budowa kablowej sieci oświetlenia drogowego na odcinku
ulicy Kupieckiej dz. nr 502/4, 503/5, 513
w miejscowości Nowa Sól obr. nr 0002.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR : Gmina Nowa Sól - Miasto
ul. Piłsudskiego 12
67 – 100 Nowa Sól
woj. Lubuskie

PROJEKTANT : mgr inż. Janusz Oczkiewicz
SPECJALNOŚĆ : instalacje i urządzenia elektryczne
NR UPRAWNIENÍ : 55/75/ZG

PROJEKTANT : inż. Edward Więckowski
SPECJALNOŚĆ : instalacje i urządzenia elektryczne
NR UPRAWNIENÍ : 36/75/ZG

PROJEKTANT
mgr inż. Janusz Oczkiewicz
upr. bud. 55 pkt. 1 pkt. 1 i 2
nr ewid. upr. 55/75/Zg

PROJEKTANT
inż. Edward Więckowski
upr. bud. 36 pkt. 1 pkt. 1 i 2
nr ewid. upr. 36/75/Zg

Data: listopad 2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli

03. STY. 2017

W PŁYNEŁO

L. dz.

SPIS TREŚCI

Projekt zagospodarowania działki str.

I. Część opisowa

1. Przedmiot inwestycji	3
2. Stan istniejący	3
3. Zestawienie powierzchni i długości projektowanych sieci	3
4. Ochrona Konserwatora Zabytków	3
5. Wpływ eksploatacji górniczej	3
6. Wpływ inwestycji na środowisko	3
7. Obszar oddziaływania inwestycji	4
8. Opinia geotechniczna	4
9. Opis techniczny	5-6
10. Uwagi końcowe	7
11. Zestawienie materiałów	7
12. Informacja dotycząca BIOZ	8-10
13. Oświadczenie projektanta	11-13
* Warunki przyłączenia	14
* Wypisy z rejestru gruntów	15-16
* Miejscowy plan zagospodarowania	17
Uzgodnienia i zgody	
- Uzgodnienie pod względem kolizji (RD Nowa Sól)	18-20
- Urząd Miejski Nowa Sól	21-24
- ZUD w Nowej Soli	25-30

II. Część rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania działki rys. nr 1	31
2. Projekt zagospodarowania działki rys. nr 2	32
3. Schemat oświetlenia drogowego rys. nr 3	33
4. Decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków	34-35

Niniejszy projekt budowlany na kablówce
sieć oświetlenia ulicznego
został zatwierdzony decyzją nr 58/2017
z dnia 26.01.17r. znak BS.640.3.2017.EPP
wydaną przez

Z up. STAROSTY
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budownictwa
i Ochrony Środowiska
Wykoński
Łukasz Wykoński

Część opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Budowa kablowej sieci oświetlenia drogowego na odcinku ul. Kupieckiej od Kołataja do W. Polskiego w miejscowości Nowa Sól.

2. Stan istniejący

Obecnie na odcinku przedmiotowej drogi miejskiej w rejonie objętym inwestycją istnieje stare oświetlenie drogowe na słupach energetycznych, które zostaną w niedługim czasie zdemontowane.

Obecne stare wyeksploatowane oświetlenia drogowego w niedostatecznym stopniu umożliwia poprawne funkcjonowanie w porze nocnej pojazdów oraz osób pieszych.

3. Zestawienie powierzchni, długości i typu projektowanej sieci

Przedmiot inwestycji

- * Projektowany kabel oświetl. YAKY 4 x 35mm² L=310m
- * Projektowane słupy oświetleniowe dekoracyjne aluminiowe anodowane stożkowo walcowane h=4,5m z fundamentami, wysięgnikami pojedynczymi h=1160cm, L=570 i podwójnymi h=1160, L=1140 oraz parkowymi oprawami z daszkiem Led-38/1 - 43W szt. 14.
- * Projektowane rury osłonowe DVK Ø 75 , L=50m.
- * Projektowane rury osłonowe SRS Ø 70 , L=35m.
- *
- *

4. Ochrona zabytków

Obszar miejscowości Nowa Sól ul. Kupiecka, na którym prowadzone będą projektowane prace inwestycyjne zgodnie z powyższym opracowaniem znajduje się w strefie objętej ochroną Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli i w związku z powyższym projekt wymaga uzgodnienia z Biurem Konserwatorskim.

5. Wpływ eksploatacji górniczych.

Tereny i działki objęte inwestycją nie znajdują się w granicach terenu objętego pracami górniczymi, odkrywkowymi i wydobywczymi.

6. Wpływ inwestycji na środowisko.

Projektowana inwestycja nie przebiega w pobliżu ani przez tereny objęte Europejskim programem ochrony środowiska naturalnego „Natura 2000”. Charakter i cechy projektowanej inwestycji nie niosą z sobą żadnych zagrożeń dla ludzi, środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników oraz osób trzecich.

7. Obszar oddziaływania inwestycji.

Inwestycja jest zgodna z normami branżowymi i obowiązującymi przepisami i nie wpływa negatywnie na najbliższe sąsiedztwo działek, wobec tego obszar oddziaływania inwestycji nie wychodzi poza granice działek, na których jest realizowana dz. nr 502/4, 503/5. 513.

Warunki techniczne (DZ. U. z dnia 15.06.2002r., DZ. U. z dnia 07.04.2009r. nr 56 poz. 461), Prawo Budowlane.

8. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Dz. U. z 27.04.2012 poz. 436 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że powyższa inwestycja posiada kategorię pierwszą i na obszarze nią objętym występują warunki gruntowe proste

9. Opis techniczny

Zasilanie oświetlenia

Zasilanie oraz sterowanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z istniejącego przy ul. Kupieckiej od strony ul. Kołataja słupa oświetleniowego własności Urzędu Miasta w Nowej Soli.

Oświetlenie uliczne

Zaprojektowano parkowe słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane stożkowe walcowane bez szwu.

Słupy o wysokości $h=4,5\text{m}$ o średnicy przy podstawie $\varnothing 120$ zabezpieczone technologią anodowania (kolor uzgodniony z inwestorem) z fundamentami, z wysięgnikami pojedynczymi $h=1160\text{cm}$, $L=570$ i podwójnymi $h=1160$, $L=1140$ oraz oprawami Ledowymi o maksymalnej mocy 43W.

Jako element dekoracyjny słupa przewiduje się przewężenie nad wnęką słupową.

Istniejący na ulicy Kupieckiej (dz. nr 502/4) słup stalowy z trójramiennym wysięgnikiem zdemontować i przenieść na skwer za przychodnią lekarską (dz. nr 503/5).

Słupy montować zgodnie z planem sytuacyjnym drzewczkami tabliczek bezpiecznikowych od strony chodnika z możliwością dostępu i swobodnego otwierania tych tabliczek.

Oprawy łączyć z linią kablową za pomocą złączek kablowych typu IZK przewodem YDY 3 x 2,5mm².

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich słupach oświetleniowych zaprojektowano wkładki topikowe 1x 6 A.

Dokładne stanowiska słupów powinien wskazać geodeta uprawniony.

Linia kablowa

Spełniając wymagania inwestora i na podstawie wytycznych wydanych przez Urząd Miasta Nowa Sól i zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektowano kabel wyprowadzony z istniejącego przy ul. Kupieckiej od strony ul. Kołataja słupa oświetleniowego.

Wyprowadzić należy oddzielny kabel oświetleniowy do słupa nr 1 przy ul. Kupieckiej przy Manhattanie.

Kabel należy prowadzić przelotowo przez projektowane słupy oświetleniowe zgodnie z planem sytuacyjnym.

Poszczególne odcinki kabla wykonywać w jednym kawałku od lampy do lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.

Kabel układać na głębokości 0,7 m mierząc od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla. W przypadku gruntu piaszczystego kabel należy układać faliście bezpośrednio na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejące zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego żwiru, grysu i inne mogące uszkodzić izolację kabla należy wykonać 10 cm podsypkę pod kabel z żółtego piasku, następnie ułożyć kabel i zasypać go 10cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą gruntu rodzimego.

Następnie rozciągnąć na całej długości trasy kabla folię ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 25 cm i grubości co najmniej 0,5 mm² a wykop zasypać pozostałym gruntem.

W ziemi kabel należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdłuż trasy kabla, po obu stronach przepustów, na zapasach kabla oraz przed słupami oświetleniowymi, których treść powinna zawierać typ kabla, jego przekrój, trasę, właściciela oraz datę ułożenia.

Przed projektowanymi słupami oświetleniowymi należy pozostawić zapas kabla dł. 1,0 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy nałożyć na projektowany kabel przepusty ochronne PCV typu AROT DVK ϕ 75.

Przejście projektowanego kabla pod istniejącymi drogami należy wykonać w rurach ochronnych PCV typu AROT SRS ϕ 75.

Uziemienia

Projektowane słupy oświetleniowe nr 1 i 8 należy uziemić zgodnie ze schematem a wartość rezystancji nie może przekraczać $R \leq 30\Omega$.

Uziom można wykonać z taśmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 ułożonej w rowie kablowym w odległości 15cm od kabla, lub stosując typowe pręty uziomowe typu Galmar w ilości pozwalającej uzyskanie pożądanej wartości rezystancji.

Taśmę uziemiającą należy łączyć przez zastosowanie złącz krzyżowych.

Ochrona od porażeń

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie :

- 1) izolacja robocza przewodów i kabli.
- 2) obudowa i zamknięcie słupów

Ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana będzie przez :

- 1) szybkie wyłączenie zasilania

Słupy oświetleniowe należy połączyć metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z ochronno -neutralną żyłą PEN przewodów zasilających.

listopad 2016r	"JUS - BUD" Nowa Sól ul. Witosa 22/1
Inwestor	Gmina Nowa Sól-Miasto
Branża	Elektryczna
Rys.nr	Kablowa sieć oświetlenia drogowego Nowa Sól ul. Kupiecka.
Skala	Opis prac projektowych
Projektant	mgr. inż. Janusz Oczkiewicz upr. proj 55/75/ZG
Sprawdzający	Inż. Edward Więckowski upr. proj 36/75/ZG

PROJEKTANT
mgr inż. Janusz Oczkiewicz
upr. bud. 69/ust. 1 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 55/75/Zg

PROJEKTANT
inż. Edward Więckowski
upr. bud. 69/ust. 1 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 36/75/Zg

10. Uwagi końcowe .

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez służby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w związku z uzbrojeniem terenu oraz trasą kabla w pobliżu prywatnych posesji należy wykonywać ręcznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oświetleniowego z istniejącymi kablami energetycznymi zaprojektowano rury osłonowe.

Zachować odległość 0,5m projektowanych słupów od istniejących kabli energetycznych.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonać powykonawczy plan trasy ułożonego kabla z naniesieniem odległości od punktów stałych.

Ułożenie kabla przed zasypaniem należy zgłosić do :

- Kierownika budowy w celu odbioru sposobu jakości wykonania projektowanego kabla oświetleniowego.
- Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla

11. Zestawienie ważniejszych materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia drogowego ul. Kupiecka w miejscowości Nowa Sól:

Lp.	Material	Jed. miary	Ilość
1	Kabel YAKY 4x35mm ²	m.	310
2	Złączka IZK	szt.	32
3	Wkładka topikowa 6A (w słupach)	szt.	8
4	Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany h=4m z fundamentem	szt.	7
5	Wysięgnik pojedynczy h=1160cm, L=570	szt.	5
6	Wysięgnik podwójny h=1160cm, L=1140	szt.	2
7	Słup istniejący – z potrójnym wysięgnikiem i oprawami	kpl.	1
8	Oprawa Led - 43W z daszkiem	szt.	9
9	Taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn	m.	15
10	Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm	m.	310
11	Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dł. 14szt x 1,5m)	kpl.	2
12	Rura osłonowa DVK Ø 75	m.	50
13	Rura osłonowa SRS Ø 75	m.	35

Listopad 2016r	"JUS - BUD" Nowa Sól ul.Witosa 22/1
Inwestor	Gmina Nowa Sól-Miasto
Branża	Elektryczna
Rys.nr	Kablowa sieć oświetlenia drogowego Nowa Sól ul. Kupiecka .
Skala	Uwagi końcowe i zestawienie materiałowe
Projektant	mgr. inż. Janusz Oczkowicz upr. proj 55/75/ZG
Sprawdzający	Inż. Edward Więckowski upr. proj 36/75/ZG

PROJEKTANT
mgr. inż. Janusz Oczkowicz
upr. bud. 59 ust. 1 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 55/75/Zg

PROJEKTANT
Inż. Edward Więckowski
upr. bud. 59 ust. 1 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 36/75/Zg

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

NAZWA OBIEKTU : Budowa kablowej sieci oświetlenia drogowego

ADRES BUDOWY : Nowa Sól ul. Kupiecka obr. nr 0002.
dz. nr 502/4, 503/5, 513

INWESTOR : **Gmina Nowa Sól -Miasto**
67-100 Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 12

PROJEKTANT : mgr inż. Janusz Oczkiewicz upr. proj. 55/75/ZG

SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Edward Więckowski upr. proj. 36/75/ZG

CZEŚĆ OPISOWA

I.ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1.Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Budowa kablowej sieci oświetleniowej ulica Kupiecka dz. nr 502/4, 503/5, 513 w miejscowości Nowa Sól obr. nr 0002 .

II.KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

1.Przewiduje się następującą kolejność realizacji obiektów:

- 1.1.) wytyczenie i wykopanie rowu kablowego, ułożenie kabla oraz zasypanie wykopu.
- 1.2.) kabel należy prowadzić od istniejącego słupa oświetleniowego.
- 1.3.) montaż słupów i opraw oświetleniowych.
- 1.4.) inwentaryzacja geodezyjna zakończenia prac.
- 1.5.) wykonanie pomiarów i badań ochronnych.

III.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH

1.Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

IV.WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ

1. Zagrożenie bezpieczeństwa mogą wystąpić przy pracy na wysokości około 10 m oraz pracy przy przewodach pod napięciem do 10 kV.

V.REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANÝCH

1.Roboty na budowie wykonywane będą przez inwestora lub podwykonawcę zatrudnionego przez inwestora.

2.Inwestorem zamierzenia budowlanego jest :

Gmina Nowa Sól -Miasto 67-100 Nowa Sól ul. Piłsudskiego 12

3.Przewiduje się zatrudnienie na budowie średnio 4 pracowników w zależności od potrzeb i rodzaju robót.

4.Przewiduje się realizację robót w okresie od miesiąca lutego 2017 r. do maja 2017 r.

5.Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy, sprawować będzie kierownik robót, oraz brygadzysta, stosownie do zakresu obowiązków.

VI. REALIZACJA ROBÓT STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA.

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy poinstruuje pracowników o istniejących zagrożeniach i jak unikać niebezpieczeństwa. Udostępni pracownikom środki ochrony osobistej i poinstruuje jak je używać. Osoby kontrolujące prace winny sprawdzić znajomość technologii robót przez pracowników.
2. Zwraca się jednocześnie uwagę na wykonanie pewnych prac i czynności eksploatacyjnych związanych z uruchomieniem kablowej sieci oświetleniowej oraz jej eksploatacji, które to prace należy wykonywać zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane (warunki techniczne) oraz odpowiednich Normach Branżowych.
3. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne stosowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejsza niż 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV.
4. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: – upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygradzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), – zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), – potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu technicznego.
5. Szczegółową uwagę należy zwrócić na:
 - zagrożenia związane z pracą sprzętu mechanicznego w pobliżu linii energetycznej,
 - wykonywanie prac po uprzednim sprawdzeniu braku napięcia, w porozumieniu z właściwymi służbami energetycznymi,
 - prowadzenie wykopów przy zbliżeniu do rurociągów, gazociągów, kanalizacji teletechnicznej po dokonaniu przekopów kontrolnych wykluczających możliwość uszkodzenia urządzeń,
 - stosowanie szelek bezpieczeństwa i asekuracji przed upadkiem z wysokości,
 - bezwzględne stosowanie kasków ochronnych przez wszystkich pracowników znajdujących się w strefie robót,
 - wskazanie miejsca pierwszej pomocy, w którym może być udzielona pierwsza pomoc na okoliczność nieprzewidzianego zdarzenia, wypadku przy pracy,
 - prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót budowlanych.
6. Środki ochrony indywidualnej pracowników.

Wszyscy pracownicy wykonujący roboty na terenie budowy zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokościach, okulary ochronne w zależności od stopnia występujących zagrożeń i od wykonywanych prac. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji.

W pomieszczeniu socjalnym winna być umieszczona Apteczka Pierwszej Pomocy.

7. Teren budowy .

Teren, na którym odbywają się prace należy wygrodzić taśmą BHP na poziomie gruntu, mocując ją do wbitych w ziemi kołków i prętów na wysokości min. 1,0 m nad poziomem terenu i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Należy pozostawić swobodny dojazd pożarowy . Należy zawiesić i oznakować gaśnicę przeciwpożarową w pomieszczeniu biura budowy.

Plac budowy organizować w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na budowie powinien być wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i policji.

PROJEKTANT
mgr inż. Janusz Górkowicz
upr. bud. sp. 1st. 2 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 55/75/2g

.....
(podpis projektanta)

PROJEKTANT
inż. Edward Wieckowski
upr. bud. sp. 1st. 2 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 55/75/2g
.....
(podpis sprawdzającego)

Oświadczenie projektanta

**Dot.: Budowa kablowej sieci oświetleniowej ulica Kupiecka
dz. nr 502/4, 503/5, 513 w miejscowości Nowa Sól obr. nr 0002.**


wykonany dla : **GMINA NOWA SÓL- MIASTO**
67-100 Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 12

Oświadczam, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z art. 30 ust. 4b pr. bud. po nowelizacji i art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a Prawa Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013. Poz. 1409 z późniejszymi zmianami) i wymaga zgłoszenie zamiaru budowy organom administracji architektoniczno-budowlanej.

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

PROJEKTANT
mgr inż. Janusz Gątkowski
upr. bud. 59 030 11 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 5575/2a
(podpis projektanta)

PROJEKTANT
inż. Edward Wiechowski
upr. bud. 59 030 11 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 3375/2a
(podpis sprawdzającego)

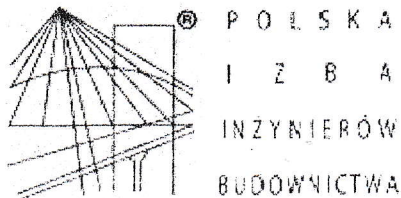

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EMX-1X1-RIB *

Pan Janusz Oczkowicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0727/01
adres zamieszkania ul. Wrocławska 25/14, 67-100 Nowa Sól
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-20 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



P O L S K A
I N Ż Y N I E R O W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-G3D-I7G-6U7 *

Pan Edward Więckowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1162/01
adres zamieszkania ul. Wyszyńskiego 121/4, 65-536 Zielona Góra
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-16 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Stwierdzam zgodność
odpisu / kserokopii z oryginałem
Data.....mar.inż.....Oczkowicz
upr. budy. 59 ust. 1 pkt 1 i 2
.....55/75/Zg
piib.org.pl



Urząd Miejski Nowa Sól

67-100 Nowa Sól
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
tel. +48 68 459 03 00
fax +48 68 459 03 58
e-mail: nowasol@nowasol.pl
www.nowasol.pl

STAROSTA NOWA SÓL
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 13
67-100 Nowa Sól 151

Nowa Sól dnia 2016-08-25

GKŚ.7021.3.0041.2016

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„JUS – BUD”
ul. Witosa 22/1
67 – 100 Nowa Sól**

**Dotyczy: Warunków przyłączenia kablowej energetycznej linii
oświetleniowej w ciągu ul. Kupieckiej w Nowej Soli.**

Po wykonaniu analizy i przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, w celu przyłączenia dodatkowych punktów świetlnych, stwierdzono możliwość rozbudowy istniejącego oświetlenia ul. Kupieckiej od strony ul. Wojska Polskiego.

Projektowane słupy oświetleniowe należy zasilić z istniejącego słupa zlokalizowanego na dz. nr 513 przy ul. Kupieckiej w Nowej Soli.

Z up. Prezydenta
Beata Pietrzykowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi:
Marcin Nowek – podinspektor
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pokój nr 203; tel. (068) 459 03 38

Stwierdziłem zgodność
odpisu z kserokopią z oryginałem
Data.....
mgr inż. Jacek Czarkowicz
upr. bud. 89/97/1 pkt 1 i 2
nr ewid. bup. 55/75/2g

WYKAZ PODMIOTÓW I SKOROWIDZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

z dnia: 2016-07-01

67-100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3B
tel. 68 458 6800; fax 68 458 6831 Strona 1

NAZWISKO I IMIĘ (NAZWA)				Chw, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)			
NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW.DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI,			
Gmina : 080401_1-NOWA SÓL - MIASTO							
GMINA NOWA SÓL O STATUSIE MIEJSKIM-GMINNY ZASÓB				wl	1/1	4	67-100 NOWA SÓL ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12
NIERUCHOMOŚCI							
PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL				gs	1/1	4.3	67-100 NOWA SÓL ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12
2	9	513	0.1612	[ul:KUPIECKA]			G794
GMINA NOWA SÓL O STATUSIE MIEJSKIM-GMINNY ZASÓB				wl	1/1	4	67-100 NOWA SÓL ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12
NIERUCHOMOŚCI							
PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL				gs	1/1	4.1	67-100 NOWA SÓL ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12
2	9	502/4	0.0786	[ul:KUPIECKA 5]			G487

Ilość jednostek rejestrowych użytych do wydruku: 2, działek: 2, podmiotów: 4

mgr inż. Zdzisław Zandecka
Inżynier w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Stronami zgodność
odpisu / kserokopii / z oryginałem
Data.....
mgr inż. Józef Oczkiewicz
upr. bud. 59-ust. 1-pkt 1-i 2
nr ewid. 6pr. 55/75/Zg

WYPIS Z WYKAZU DZIAŁEK I WYKAZU PODMIOTÓW

67-100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3B
tel. 68 452 6200; fax 68 452 553

Strona 1

z dnia: 2016-10-07

6m.6621.1, 2005.2016

NAZWISKO I IMIE (NAZWA)				ChW,UDZIAŁ,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)			
NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW.DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA			
Gmina : 080401_1-NOWA SÓL - MIASTO							
WARDYŃSKA-BOCZKOWSKA WIOLETTA (KAZIMIERZ, KRYSZYNA)	ws	31/100	7.2	67-100 NOWA SÓL ul. CHAŁUBIŃSKIEGO 3C / 15			
DUBANIOWSKA WIESŁAWA STEFANIA (KAZIMIERZ, ZOFIA)	ws	69/100W	7.2	67-100 NOWA SÓL ul. TETMAJERA 2			
DUBANIOWSKI JANUSZ SZYMON (MICHAŁ, TERESA)	ws	W 7.2		67-100 NOWA SÓL ul. TETMAJERA 2			
MORYSON ARLETA EWA (ANDRZEJ, URSZULA)	ws	W 7.2		67-100 NOWA SÓL ul. CHAŁUBIŃSKIEGO 3C / 8			
2	9	503/4	0.0080	[ul:KUPIECKA] G1999			
GMINA NOWA SÓL O STATUSIE MIEJSKIM-GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI							
PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL	wl	1/1	4	67-100 NOWA SÓL ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12			
2	9	503/5	0.1197	[ul:KUPIECKA] G490			
GMINA NOWA SÓL O STATUSIE MIEJSKIM-GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI							
PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL	gs	1/1	4.3	67-100 NOWA SÓL ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 12			
2	9	513	0.1612	[ul:KUPIECKA] G794			

Ilość jednostek rejestrowych użytych do wydruku: 3, działek: 3, podmiotów: 6

Z up. STAROSTY

Iwona Zandecka
Inspektor w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Stwierdzam zgodnie z
zapisem / kserokopii / z oryginałem
Data.....
mgr inż. Jacek Czarkowicz
upr. bud. 991, str. 142
nr ewid. opr. 59/15/46

**UCHWAŁA NR LX/383/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI**

z dnia 26 marca 2010 r.

**w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1-go Maja,
Parkową, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) , art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, ze zmianami) oraz uchwały nr XX/112/07 Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia 29 października 2007r., po stwierdzeniu zgodności ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól – Miasto, Rada Miejska w Nowej Soli uchwala co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmujący kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Parkową, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP.

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono na rysunku planu w skali 1: 1000.

3. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

- 1) rysunek planu, o którym mowa w ust.2 zwany dalej rysunkiem - stanowiący załącznik nr 1,
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2,
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:

- 1) uchwałą nr XX/112/07 Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia 29 października 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól,
- 2) z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Nowa Sól, 28 listopada 2016 r.

RD-6/ZM/MU/RD/316/2016

P.P.U.H. „JUS – BUD”
ul. Witosa 22/1
67 – 100 Nowa Sól

Dotyczy: Pisma z dnia 18.11.2016 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sól informuje, że po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie kolizji projektowanej trasy kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ulicy Kupieckiej w miejscowości Nowa Sól z istniejącą i projektowaną siecią elektroenergetyczną SN i nn **postanawia pozytywnie ją uzgodnić na następujących warunkach:**

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń elektroenergetycznych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zinwentaryzowane na mapie.
3. W przypadku natrafienia na urządzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na planie, należy o tym natychmiast zawiadomić Rejon Dystrybucji Nowa Sól.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
5. **W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi nn, zaprojektować na istniejące kable elektroenergetyczne dwudzielne przepusty ochronne Ø – 110.**
6. **Zwymiarować w/w zadanie inwestycyjne względem urządzeń elektroenergetycznych.**
7. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
8. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych inwestor wystąpi do Rejonu Dystrybucji Nowa Sól o wydanie warunków przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z o.o. umowę o zasadach usunięcia kolizji.
9. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie.
10. Podczas prac wykonywać próbne wykopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych.
11. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejących linii kablowych SN i nn, w miejscach skrzyżowań oraz kolizji z innymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy pisemnie powiadomić Rejon Dystrybucji Nowa Sól, w celu wykonania oględzin urządzeń oraz pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia się stanu technicznego lub wyników pomiarów wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego i pomiarów obciążymy wykonawcę robót.
12. Rejon Dystrybucji Nowa Sól zastrzega sobie płatny nadzór (zgodnie z aktualną „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiór techniczny przed zasypianiem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną. Termin nadzoru, należy uzgodnić przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
13. Uzgodnienie ważne jest 1 (jeden) rok.

Wykonał:


ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nowa Sól
Sekcja Utrzymania
Specjalista ds. Małatkę Skrajowego
Robert Dąbrowski

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

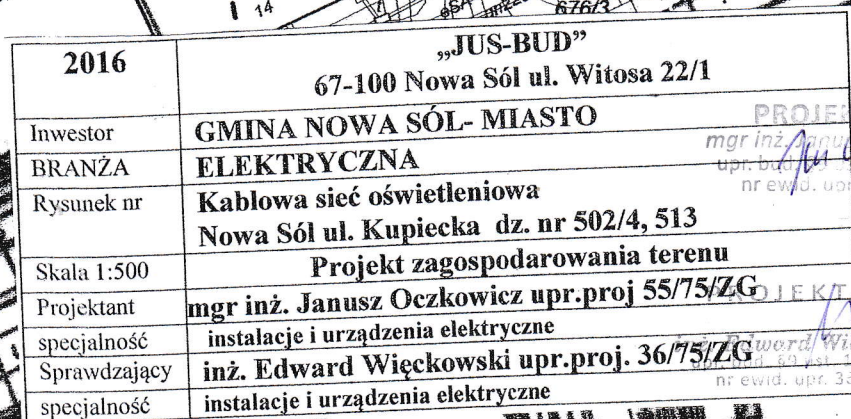

Standard: **PROBANT**
 odpisu / krs. al. / 100 gniałom
 Data: ...upr. bud. 55/... 1 pkt 1 i 2
 nr ewid. upr. 55/75/Lg

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych
skala 1:500

województwo: 08 - lubuskie
powiat: 0804 - nowosolski
miasto: 080401_1 - Nowa Sól
obręb: 080401_1.0002
działka: 080401_1.0002.503/5
ul. Kupiecka

skęca: 5.164.27.16.4.1, 5.164.27.16.4.2,
5.164.27.16.4.3, 5.164.27.16.4.4

Mapa wykonana w układzie współrzędnych "2000", układ wysokościowy KPN-92.
Mapa niniejsza wykonana na podstawie istniejących map sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:500 oraz aktualizacji wykonanej w październiku 2016 r. przez "GRADUS" Stempel - Zbroja Sp.J. w Nowej Soli.
Zakres aktualizowanej mapy zaznaczono linią przerywaną.
Granice działek naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Kolorem żółtym zaznaczono granice prawne.
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi w księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgłoszonej do inwentaryzacji.

GN.6640.1479.2016

GEODETA I KARTOGRAFI
Ryszard Zbroja
67-100 Nowa Sól, ul. Sienkiewicza 28/2
tel. 605 284 126
upr. nr 5683/87

Uzgodnienie branży elektrycznej
w Rejonie Dystrybucji Nowosolskiej
projektowanej sieci z istniejącymi
aktualne ze stanem na dzień 12.07.2016 r.
z uwagami w piśmie nr 2
Uzgodnienie jest

ENEA Ośrodek
Rejon Dystrybucji
Sektora U
Specjalista ds. M
Robert

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA NOWOSOLSKI

P.0804.2016... 12 75

Nazwa materiału zasobu

GU.6642 2401.2016

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

08 LIS 2016

Data wykonania kopii

linię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Stratford am zgodności
odpisu / kserokopii z oryginału
Data
mgr inż. Janusz Oczkiewicz
upr. bud. 59 ust. 1 pkt 1
nr ewid. upr. 55/75/Zg

NR 2

oświetleniowy YAKY 4x35mm² L=90 mb.


niowy stożkowy słupy oświetleniowy
Led 43W.

niowy stożkowy słupy oświetleniowy
Led 43W.

leniowy przeniesiony z narożnika ul. Kupieckiej

słonowe SRS Ø 75 L=15m.

słonowe DVK Ø 75 L=10m

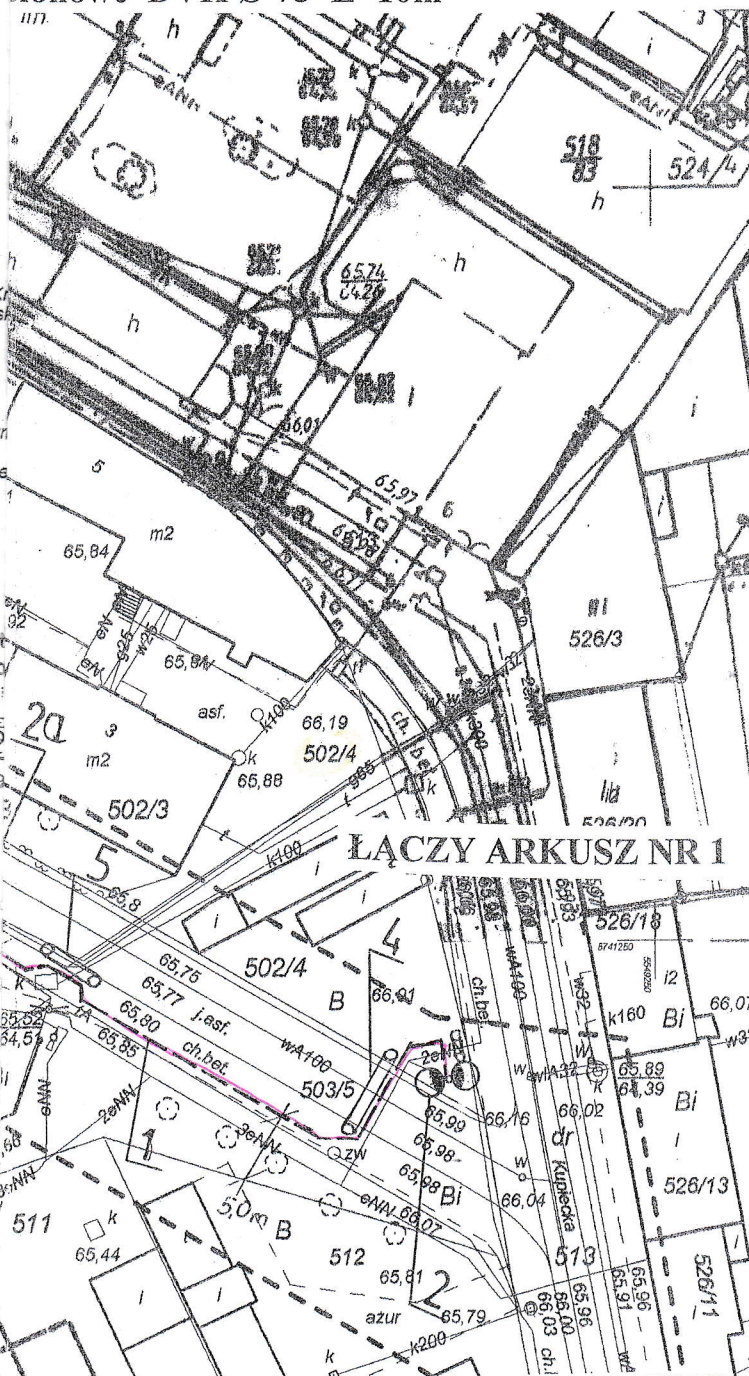

ŁĄCZY ARKUSZ NR 1

„JUS-BUD”	
67-100 Nowa Sól ul. Witosza 22/1	
A	GMINA NOWA SÓL- MIASTO
car	ELEKTRYCZNA
500	Kablowa sieć oświetleniowa
nt	Nowa Sól ul. Kupiecka dz. nr 502/4, 503/5
ość	Projekt zagospodarowania terenu
ość	mgr inż. Janusz Oczkiewicz upr.proj. 55/75/ZG
ość	instalacje i urządzenia elektryczne
ość	inż. Edward Więkowski upr.proj. 36/75/ZG
ość	instalacje i urządzenia elektryczne

DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016.460j.t.) oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku **Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo - Handlowego „JUS - BUD”, ul. Witosa 22/1, 67 – 100 Nowa Sól,**

zezwalam

1. **Na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na terenie działki nr 513, 503/5 (ul. Kupiecka) w Nowej Soli,**
2. **Na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wymienionej w pkt. 1 w celu budowy kablowej sieci oświetleniowej,**
3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 - zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430),
 - w przypadku kolizji sieci z elementami pasa drogowego Inwestor na własny koszt dokona ich przełożenia lub zabezpieczenia,
 - realizacja i koszt budowy urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor,
 - jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia w/w urządzeń, koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia,
 - prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych obrębnie bryły korzeniowej występujących na trasie sieci drzew należy wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom (art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. – Dz.U.2013.627 j.t.). Dopuszcza się wykonanie wykopu w odległości min. 2 m od pnia drzewa, w innym przypadku sieć należy układać metodą przecisku lub przewiertu,
 - w przypadku przebiegu trasy urządzeń przez teren zieleni miejskiej należy odtworzyć istniejącą zieleni,
 - badanie zagęszczenia gruntu winno być wykonane przez laboratorium niezależne od wykonawcy niniejszej inwestycji,
 - kserokopię pomiarów zagęszczenia gruntu należy przekazać pracownikowi Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy odbiorze terenu po wykonaniu prac odtworzeniowych
 - należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
 - **na wykonane prace nawierzchniowe obowiązuje 36 – cio miesięczny okres gwarancji,**
 - **decyzja ważna przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia.**

Stwierdzam zgodność
odpisu / kserokopii z oryginałem
Data.....
mgr inż. Janusz Oczkowicz
upr. bud. 69 ułg. 1 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 5575/Zg

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art.39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym **drogi wymienionej w pkt. 1 kablowej sieci oświetleniowej**. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót wystąpi z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, ustalenia za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „JUS - BUD”
ul. Witosa 22/1
67 –100 Nowa Sól
2. a/a

Z up. Przykuto
Beata Fijałkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Usługowo – Handlowe
„JUS-BUD”
ul. Witosa 22/1
67 – 100 Nowa Sól**

Dotyczy: Uzgodnienia budowy kablowej sieci oświetleniowej – dz. nr 502/4 przy ul. Kupieckiej.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. Gmina Nowa Sól – Miasto **opiniuje pozytywnie** trasę budowy kablowej sieci oświetleniowej. Jednocześnie tutaj Gmina **wyraża zgodę** na wejście w dz. nr 502/4 z zachowaniem poniższych uwag:

- w przypadku kolizji kablowej sieci z elementami występującymi na terenie działki, Inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji,
- koszt wszelkich prac związanych z inwestycją ponosi Inwestor,
- wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy odtworzyć zgodnie ze stanem pierwotnym, jeżeli w trakcie prowadzenia prac uszkodzeniu ulegnie istniejący materiał nawierzchniowy Wykonawca wbuduje materiał identyczny fabrycznie nowy posiadający dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu,
- należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
- w przypadku przebiegu trasy projektowanej sieci przez teren zieleni miejskiej należy odtworzyć istniejącą zieleni,
- jeżeli budowa, przebudowa lub remont terenów działek wymagać będzie przełożenia w/w sieci, koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia,
- prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych obrębie bryły korzeniowej występujących na trasie sieci drzew należy wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom (art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. – Dz.U.2013.627 j.t.). Dopuszcza się wykonanie wykopu w odległości min. 2 m od pnia drzewa, w innym przypadku sieć należy układać metodą przecisku lub przewiertu,
- termin rozpoczęcia i zakończenia robót należy zgłosić bezwzględnie zarządcy terenu,
- przed wejściem z robotami należy złożyć stosowne pismo zawierające dane adresowe Wykonawcy oraz Inwestora, powierzchnię zajmowanego terenu, projekt zabezpieczenia robót i mapę sytuacyjną z naniesioną kablówką linią energetyczną.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art.39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym **wymienionej w pkt. 1 kablowej sieci oświetleniowej**. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót wystąpi z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, ustalenia za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „JUS - BUD”
ul. Witosa 22/1
67 –100 Nowa Sól
2. a/a

Z up. Przyjmuje
Beata Fiebiżykowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska



2016	„JUS-BUD” 67-100 Nowa Sól ul. Witosa 22/1
Inwestor	GMINA NOWA SÓL- MIASTO
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
Rysunek nr	Kablowa sieć oświetleniowa Nowa Sól ul. Kupiecka dz. nr 502/4, 513
Skala 1:500	Projekt zagospodarowania terenu
Projektant	mgr inż. Janusz Oczkiewicz upr.proj 55/75/ZG
specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne
Sprawdzający	inż. Edward Więckowski upr.proj. 36/75/ZG
specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne

odpis / kopia z oryginału
 Data: *2016.05.10*
 mgr inż. Janusz Oczkiewicz
 upr. bud. 55 ust. 1 pkt 1 i 2
 nr ewid. 55/75/ZG

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych
skala 1:500

województwo: 08 - lubuskie
powiat: 0804 - nowosolski
miasto: 080401_1 - Nowa Sól
obręb: 080401_1.0002
działka: 080401_1.0002.503/5
ul. Kupiecka

skecja: 5.164.27.16.4.1, 5.164.27.16.4.2,
5.164.27.16.4.3, 5.164.27.16.4.4

Mapa wykonana w układzie współrzędnych "2000", układ wysokościowy Krk.
Mapa niniejsza wykonana na podstawie istniejących map sytuacyjno - wysk.
w skali 1:500 oraz aktualizacji wykonanej w październiku 2016 r.
przez "GRADUS" Stempel - Zbroja Sp.j. w Nowej Soli.
Zakres aktualizowanej mapy zaznaczono linią przerywaną.
Granice działek naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Koloriem żółtym zaznaczono granice prawne.
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowym
w księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgłoszonej do inwe

GN.6640.1479.2016

2016.11.22
2016.11.22
2016.11.22
2016.11.22

GEODETA I FRAKCYJON
Ryszard Zbroja
67-100 Nowa Sól, ul. Sienkiewicza 28/2
tel. 605 284 126
upr. nr 5683/87

Niniejsza mapa
do opinii Nr 227/2
z dnia 22.11.2016
Podpis _____

NR 2

oświetleniowy YAKY 4x35mm² L=90 mb.


niowy stożkowy słupy oświetleniowy
Led 43W.

niowy stożkowy słupy oświetleniowy
i Led 43W.

leniowy przeniesiony z narożnika ul. Kupieckiej

slonowe SRS Ø 75 L=15m.

slonowe DVK Ø 75 L=10m

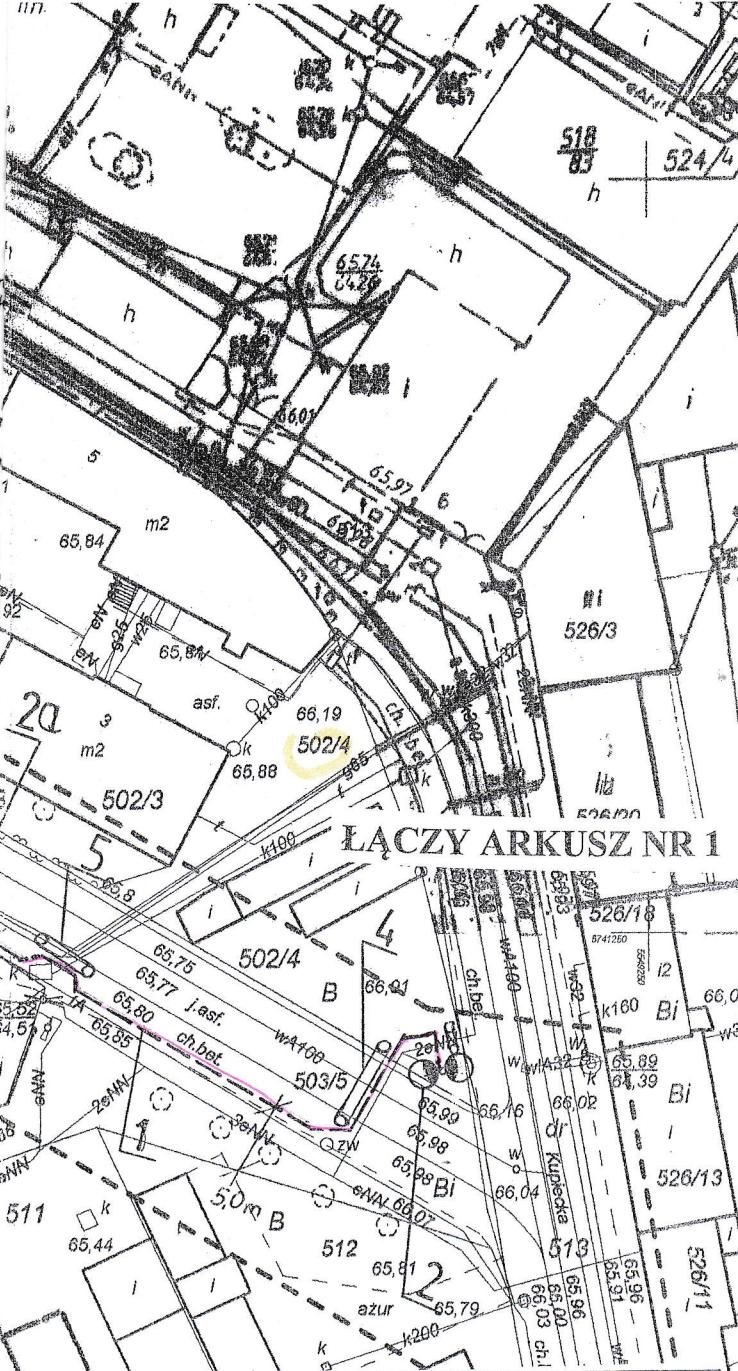

ŁĄCZY ARKUSZ NR 1

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA NOWOSOLSKI

P.0804.2016... 1275

Nazwa materiału zasobu

GP. 6642 2401. 2016
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

08 LIS 2016

Data wykonania kopii

linię, nazwiska i podpis osoby reprezentującej organ

	„JUS-BUD”
	67-100 Nowa Sól ul. Witosa 22/1
	GMINA NOWA SÓL- MIASTO
A	ELEKTRYCZNA
nr	Kablowa sieć oświetleniowa Nowa Sól ul. Kupiecka dz. nr 502/4, 503/5
500	Projekt zagospodarowania terenu
int	mgr inż. Janusz Oczkiewicz upr.proj 55/75/ZG
ość	instalacje i urządzenia elektryczne
zający	inż. Edward Więckowski upr.proj. 36/75/ZG
ość	instalacje i urządzenia elektryczne

STAROSTA NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SÓL

Nowa Sól, 2016-12-19

Znak:

GN.6630.195.2016

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej dotyczącej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.), w dniu ...22.12.2016 w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Stanisław Lang

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Linia kablowa oświetleniowa ze słupami oświetleniowymi.

Lokalizacja obiektu:

Nowa Sól, ul. Kupiecka, dz. nr 513 i inne wg załącznika,

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "JUS - BUD"
67-100 Nowa Sól, ul. Witosa 22/1

Na wniosek z dnia:

2016-12-06

Znak:

Data wpływu:

2016-12-16

Stwierdzam zgodność
kopisu / kserokopii z
Data
mgr inż. J. G. Ocziński
upr. bud. 59 ust. 1 pkt 1
www.idpoc.pl 55/75-44

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Przewodniczący
Dnia 23.12.2016 r. podpis
Stanisław Lang

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów
1. <i>Norma Medego</i>	<i>MZOK Nowe Sól</i>
2. <i>Harcin Nonek</i>	<i>Gmina Nowa Sól - Miasto</i>
3. <i>Ryszard Twardowski</i>	<i>RDG Zielona Góra - Placówka Maza. Sol</i>
4. <i>Roman Pikuja</i>	<i>ECO S.A. OPOLE</i>
5. <i>Lukasz Wysocki</i>	<i>Starostwo Nowe Sól</i>
6. <i>Sylwia Kępc</i>	<i>Telefonia Drogowa / Nohu J. A</i>
7. <i>Henryk Kieich</i>	<i>PIKIR M</i>
8. <i>Robert Dębski</i>	<i>ENEA Operator Sp. z o.o.</i>
9. <i>Sebastian Knap</i>	<i>PD Nowe Sól</i>
10.

Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonego wniosku:

1. <i>[Signature]</i> podpis KIEROWNIK Sejmu Rady Koordynacyjnej	<i>Uzgodniono zgodnie z załącznikiem do opdmu 195/2016 z dnia 22.12.2016r</i>
2. <i>[Signature]</i> GMINA NOWA SÓL - MIASTO ul. M. Kaspzaka 25, 01-224 Warszawa tel. 459 03 02 REGON 142761RF-2176-58 podpis	<i>Uzgodniono z uwagami zainteresowani Decyzji nr EkS. 6953.0170.2016, z dnia 28.11.2016r.</i>
3. <i>[Signature]</i> Polskie Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. M. Kaspzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział we Wrocławiu Placówka w Nowej Soli ul. Waryńskiego 5, 67-100 Nowa Sól tel. 68 329 85 39, faks 68 329 85 37 RIP 525 24 96 411 KRG 000637400 podpis	<i>Uzgodniono z uwagami - pismo TG/14276/RF-2176-58/2016 z dnia 28.12.2016</i>
4. <i>Roman Pikuja</i> <i>[Signature]</i> podpis	<i>nie dotyczy.</i>
5. <i>[Signature]</i> Z up. STAROSTY GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Lukasz Wysocki podpis	<i>Bez uwag</i>

6. Sylwester podpis	uzgodniono zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie 195/2016
7. POWIATOWY INSPEKTOR Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli Magdalena Piosik podpis	le unip
8. Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Nowa Sól Sektora Utrzymywania Specjalista ds. Majątku Budowlanego Robert Polewski podpis	UZGODNIONO z uwagami zawartymi w piśmie 20-6124/101/20/316/2016 z dnia 28.12.2016
9. Powiatowy Zarząd Dróg ul. Wojska Polskiego 100 B 67-100 Nowa Sól tel./fax: (068) 458 50 70 NIP: 925-17-94-853 REGON: 971218187 podpis	zrealizowano punkty 5, 6 z uwagami nie dotyczy
10. podpis	

Inne uwagi:

Integralną częścią kartograficzną niniejszego protokołu są plansze projektu opatrzone klauzulą, iż niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Orange Polska S.A. - uwagi w piśmie nr 195/2016
z dnia 22.12.2016, uzyskane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

-
-
-
-

Sposób prowadzenia narady:

Tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów / za pomocą środków komunikacji elektronicznej * (* niepotrzebne skreślić).

Stwierdzam zgodność
kopii z oryginałem
Data: 23.12.2016
mgr inż. Andrzej Ocisk
upr. bud. 59-ust. 1 pkt 1
nr ewid. upr. 5575/26

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY
23.12.2016
Dnia 23.12.2016 r. w siedzibie Starostwa w Nowej Soli
Stanisław Łanog

Podpisy osób uczestniczących w naradzie koordynacyjnej:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
7
8
9
10


Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Stanisław Long

imię, nazwisko i podpis
przewodniczącego narady koordynacyjnej.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
PRZEWODNICZĄCY
Dnia 22.04.2014 r. podpisano Dokumentację Projektową

Stanisław Long



STAROSTWO
w Nowej Joli
WYDZIAŁ INŻYNIERSTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszyńskiego 3
67-100 Nowa Jola 151

Telefonia Dialog sp. z o.o.
54-429 Wrocław, ul. Strzegomska 142a

Nowa Jola dn. 22.12.2016
(miejscowość) (data)

Gmina Nowa Jola - Miasto
ul. Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Jola

UZGODNIENIE

Dotyczy: Wniosek nr 195/2016

Uzgadnia się z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Telefonii Dialog sp. z o.o. w celu uzyskania ich akceptacji Wykonawca zgłosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac powinno zawierać: termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia narady koordynacyjnej, nr uzgodnień Telefonii Dialog sp. z o.o.
Adres, na który należy wysłać zgłoszenie:
Telefonia Dialog Sp. z o.o. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 54-429 Wrocław, ul. Strzegomska 142a, tel. +48 22 3526657 lub 22 3526592, e-mail: nadzory@netia.pl
2. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z o.o. /mniej niż 2m/ należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Telefonii Dialog sp. z o.o. /usługa płatna/. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.
3. Kolidujące urządzenie telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami.
4. Zachować normatywne odległości w stosunku do istniejącej sieci Telefonii Dialog sp. z o.o. 111
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z o.o. w trakcie prowadzonych robót, numer telefonu alarmowego +48 22 711 7171 (24h).
6. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z o.o. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Telefonia Dialog sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z o.o.
7.

Przedstawiciel Telefonii Dialog sp. z o.o.


Sylweryusz Kępka

Stwierdzam zgodność
odpisu / kserokopii z oryginałem
Data... PROJEKTANT
mgr inż. Andrzej Łuczakowicz
upr. budowlana... pkt 1 i 2...
m. i w. ul. ... 6675/Lg

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Dnia 23.12.2016 podpisano STAROSTA
PRZEWODNICZĄCY
m. i w. ul. ... 6675/Lg

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział we Wrocławiu

ul. Ziebiga 44, 50-507 Wrocław

tel. 71 364 95 05, fax. 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Góra

Ul. Zacisze 13 ; 65-775 Zielona Góra

Placówka w Nowej Soli

Ul. Waryńskiego 5 ; 67-100 Nowa Sól

Tel. 68 329 85 38

romuald.frackowiak@wroclaw.psgaz.pl

Tel. ; 68 329 8538

Wasz znak:

Nasz znak:

GN 6630 185 2016
TG/4274/RF-UZG- *58* -2016

PAŃSTWO POLSKIE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 9
67-100 Nowa Sól

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział we Wrocławiu
Placówka w Nowej Soli
ul. Waryńskiego 5, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 329 85 39, fax 68 329 85 37
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Nowa Sól

Dot.: Opinia do tematu: *Nowa Sól ul. Kłapięta d. 12.05.15*
Linia kablowa oświetlenia doc. słupami os. z. H. H.

1. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z normą (1);
2. Zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2) i (3) lub zarządzeniem (4);
3. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego;
4. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Rejon Dystr. Gazu Ziel. Góra-Brygada w Nowej Soli ul. Waryńskiego 5 z wyprzedzeniem 14 dni;
5. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Góra – Brygada w Nowej Soli ul. Waryńskiego 5 z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oświadczenia płatnika podatku VAT;
6. Przed przystąpieniem do prac ziemnych ustalić rzeczywiste rzędne posadowienia gazociągów. W przypadku odkrycia przewodu gazowego w trakcie prowadzonych prac ziemnych należy zabezpieczyć wypłycone odcinki zgodnie z obowiązującymi przepisami lub je przebudować. Sposób zabezpieczenia ustalić z Mistrzem Brygady w Nowej Soli Panem Frackowiak Romuald tel. 68 3298538
7. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń gazowych, Inwestor wystąpi do Zakładu w Zgorzelcu o wydanie warunków technicznych na przebudowę tego uzbrojenia, opracuje projekt budowlany, uzyska opinię w Zakładzie Gazowniczym w Zgorzelcu oraz wykona roboty na własny koszt;
8. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokołarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Góra-Brygada w Nowej Soli.
9. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowanie uszkodzeń i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadań, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogą być obciążeni dodatkowymi kosztami z tytułu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowań dla odbiorców, z tytułu przerw w dostawie gazu, a także kosztami naprawy urządzeń pomiarowych, jeżeli ulegną uszkodzeniu w wyniku zaistniałego zdarzenia.

Uwagi dodatkowe:

obowiązujące przepisy i normy:

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi;
- (2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
- (3) Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 roku [M. P. nr 59, poz. 567] w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania lub zbliżenia;

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział we Wrocławiu
Placówka w Nowej Soli
ul. Waryńskiego 5, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 329 85 39, fax 68 329 85 37
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie XII, XII KRS 0000374001
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519

Data: *12.05.15*
mgr inż. *Stefan Lang*
upr. bud. 990634
nr ewid. upr. 55

Stwierdzam zgodność z oryginałem
PRZEWODNICZĄCY
Dnia *12.05.15* podpis *Stefan Lang*

Nowa Sól, dnia 22.12.2016r.

ZAŁĄCZNIK DO OPINII NR. 195/2016

Dotyczy:

uzgodnienia linie kablowe oświetlenia ze słupami

przy ul. Wypiecka, do nr. 51B i inne w Nowej Soli.

1. Na podstawie przedłożonych map sytuacyjno-wysokościowych uzgodniono pod następującymi warunkami:

- zachowania wymaganych odległości od sieci i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, określonych w Polskich Normach (PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu; PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu),
- zastosowania rur osłonowych na projektowanym uzbrojeniu w miejscu skrzyżowania z istniejącymi lub projektowanymi sieciami lub urządzeniami wodociagowymi i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (końce rur ochronnych powinny znajdować się w odległości co najmniej 1,0 m od miejsca skrzyżowania w/w sieci),
- uwagi dodatkowe:

2. Jednocześnie informujemy:

- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, które z przyczyn niezależnych nie zostały naniesione na mapie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą na mapie, a jej rzeczywistym ułożeniem w terenie.
- Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia wodociagowe lub kanalizacyjne nie naniesione na mapie należy je zabezpieczyć i powiadomić MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli.
- W przypadku przebudowy lub przemieszczenia urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych Inwestor opracuje dokumentację techniczną, która będzie uzgodniona przez MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.
- O rozpoczęciu prac ziemnych należy poinformować MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli pisemnie (lub faksem).
- W czasie prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń zastrzegamy sobie płatny nadzór. Prace te należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego ze szczególną dbałością.
- Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac ziemnych oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.
- We wszystkich sprawach dotyczących realizacji inwestycji w pobliżu naszych urządzeń należy kontaktować się z Działem Sieci Wodno-Kanalizacyjnej – tel. (068) 4785128 lub Pogotowiem Wodociagowym – tel. 0 504 187 736.

Stwierdzam zgodność
odpisu / kopii z oryginałem
Data 23.12.2016
mgr inż. Jacek Ociskowicz
upr. bud. 59 ust. 1 pkt 1 i 2
nr ewid. umr. 5879/Zg
podpis

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Data 23.12.2016
podpis
Stanisław Lang



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Sól
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3B
67-100 Nowa Sól 75/

Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze
Adres do korespondencji:
Pl. Pocztowy 1 65061 Zielona Góra.
tel.68 324 24 60; fax 324 24 84.

Starostwo Powiatowe
Nowa Sól
ul. Moniuszki 3B
67-100 Nowa Sól

Zielona Góra, 22-12-2016

Numer pisma: 195/2016

Temat: Budowa kablowej linii oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi dz. 513 ul. Kupiecka w Nowej Sól


Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniam budowę kablowej linii oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi dz. 513 ul. Kupiecka w Nowej Sól

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury Wałbrzych
Ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel/ 74 842 28 90
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Zielonej Górze;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru.
4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Piotr Szarata tel . 68 329 93 02 Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;

Jednokreskowy schemat oświetlenia drogowego ul. Kupiecka w miejscowości Nowa Sól.

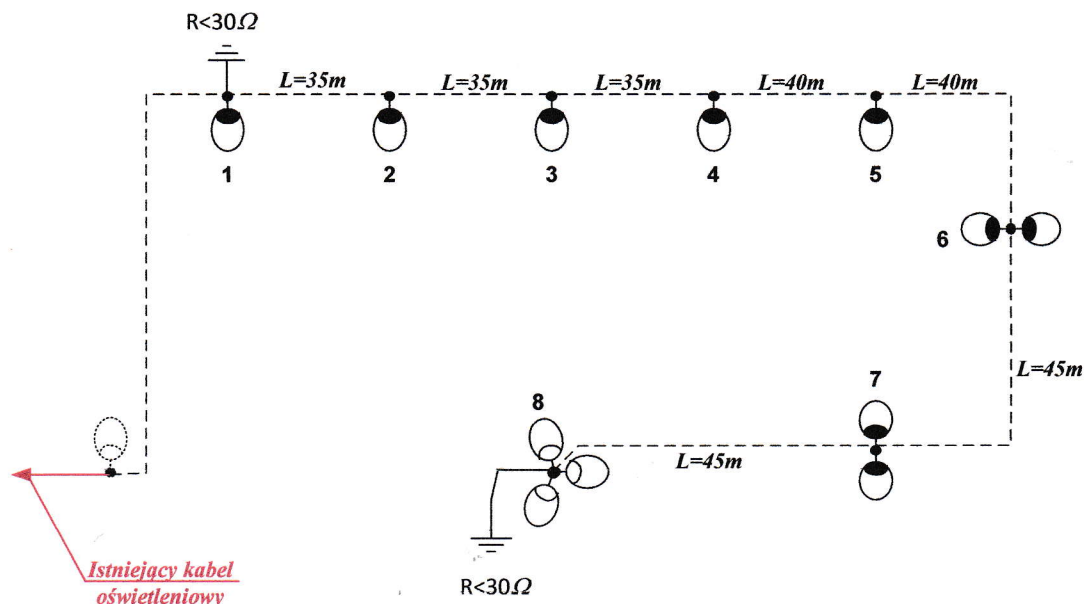

Projektowane parkowe dekoracyjne aluminiowe anodowane słupy oświetleniowe $h=4,5m$ z fundamentem z pojedynczymi wysięgnikami $h=1160cm$, $L=570cm$ oraz oprawami Led moc 43W



Projektowane parkowe dekoracyjne aluminiowe anodowane słupy oświetleniowe $h=4,5m$ z fundamentem z podwójnymi wysięgnikami $h=1160cm$, $L=1140cm$ oraz oprawami Led moc 43W



Istniejący słup oświetleniowy przeniesiony ze skrzyżowania ul. Kupiecka



Projektowany kabel oświetleniowy YAKY 4 x 35mm, $L=310m$



Istniejący kabel oświetleniowy YAKY 4 x 35mm

Listopad 2016r	"JUS - BUD" Nowa Sól ul. Witosa 22/1
Inwestor	Gmina Nowa Sól-Miasto
Branża	Elektryczna
Rys.nr	Kablowa sieć oświetlenia drogowego Nowa Sól ul. Kupiecka.
Skala	Jednokreskowy schemat oświetlenia drogowego
Projektant	mgr. inż. Janusz Oczkiewicz upr. proj 55/75/ZG
Sprawdzający	Inż. Edward Więckowski upr. proj 36/75/ZG

PROJEKTANT
mgr inż. Janusz Oczkiewicz
upr. bud. 69 ust. 1 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 55/75/ZG

PROJEKTANT
Inż. Edward Więckowski
upr. bud. 69 ust. 1 pkt 1 i 2
nr ewid. upr. 36/75/ZG

STAROSTA NOWOSOLSKI
67-100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3B
tel. 68 458 6800; fax 68 458 6831
(13)

Nowa Sól, 13.01.2017
STAROSTA WOJEWÓDZKI
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3B
67-100 Nowa Sól /5/

KZ.4123.1.10.2017

Prezydent Miasta Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1, art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.) w związku z § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 1789 t.j.) oraz na podstawie art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. nr 267 t.j.) a także na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków, po rozpatrzeniu wniosku (data wpływu 08.12.2016 r.) Prezydenta Miasta Nowa Sól, reprezentowanego przez pełnomocnika, Panią Sylwię Jusis

Starosta Nowosolski

1. udziela pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru pod numerem 2203 – zespole urbanistyczno – architektonicznym miasta Nowa Sól, obejmujących budowę kablowej sieci oświetlenia drogowego na **dz. nr 502/4, 513, obręb 2 m. Nowa Sól, ul. Kupiecka.**

Projektowane prace obejmują:

- położenie kabli oświetleniowych;
- montaż dekoracyjnych słupów oświetleniowych;
- montaż rur osłonowych.

Prace zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym autorstwa mgr inż. Janusza Oczkowicza z listopada 2016 r.

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2017 r.

Uwaga! Stosownie do treści § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy

Data.....
mgr inż. Janusz Oczkowicz
upr. bud. 59 upr. projekt 1 i 2
nr ewid. upr. 55/75/Zg

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 1789 t.j.) organ ochrony zabytków informuje o tym, że:

- w trakcie robót ziemnych inwestor powinien zapewnić badania archeologiczne, których zakres i charakter określi Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Zielonej Górze. Na prowadzenie prac archeologicznych należy uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
- inwestor obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

2. umarza postępowanie

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kablowej sieci oświetlenia drogowego na dz. nr ewid. 503/5, obręb 2, m. Nowa Sól, jako bezprzedmiotowe.

u z a s a d n i e n i e

W dniu 08.12.2016 r. Prezydent Miasta Nowa Sól, reprezentowany przez pełnomocnika, Panią Sylwię Jusiś, wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli o udzielenie pozwolenia na budowę kablowej sieci oświetlenia drogowego na dz. nr 502/4, 503/5, 513, obręb 2 m. Nowa Sól, ul. Kupiecka.

Planowana inwestycja prowadzona będzie na terenie zespołu architektoniczno-urbanistycznego miasta Nowa Sól, który z uwagi na zachowany pierwotny układ urbanistyczny założenia staromiejskiego, historyczną parcelację i zachowaną zabytkową zabudowę został objęty ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr 2203 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia: 04.05.1976, oraz 27.07.1977r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.), prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku między Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 r. przejął prowadzenie spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony zabytków położonych na terenie powiatu nowosolskiego, które realizowane są przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Po przeanalizowaniu przedłożonego projektu autorstwa mgr inż. Janusza Oczkowicza z sierpnia 2016 r., stwierdzono, że podjęcie działań zawartych w projekcie nie wpłynie negatywnie na walory zabytkowe chronionego miasta. Ustalono, że projektowane prace są zgodne z wymogami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z treści cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ze względu na usytuowanie planowanej inwestycji na terenie objętym ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków i wskazane w projekcie działanie, polegające na naruszeniu istniejącej nawierzchni, w treści sentencji należało określić warunek przeprowadzenia badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, w celu ochrony ewentualnych zachowanych relikwów archeologicznych oraz warstw kulturowych.

Droga wewnętrzna, oznaczona dz. nr ewid. 503/5, obręb 2, znajduje się poza terenem wpisanym do rejestru zabytków. Konserwator zabytków posiada kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących prowadzenia robót budowlanych oraz podejmowania innych działań mających wpływ na wygląd zabytku jedynie przy zabytku wpisanym do rejestru,

zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 i p. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.). Zatem, w tym zakresie postępowanie zostało umorzone.


Zatem na podstawie treści art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1, art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.) w związku z § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 1789 t.j.) oraz na podstawie art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. nr 267 tj.) a także na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r., należało orzec jak w sentencji decyzji.

Jednocześnie informuję, że:

- uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.);
- stosownie do treści § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 1789 t.j.) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami informuję, że pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań;
- pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawę z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku, nr 80., poz. 903 z późn. zm.);

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia..



Z UP. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO
H. Kochańska
Mirostawa Kochańska
Powiatowy Konserwator Zabytków

Otrzymuje:

- ① Prezydent Miasta Nowa Sól na adres pełnomocnika: Sylwia Jusis, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „JUS-BUD”, ul. Witosa 22/1, 67-100 Nowa Sól

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra
aa. (18937)

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 p.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r. nr 1282 j.t.)

Powiatowy Konserwator Zabytków
Mirostawa Kochańska

Składam zgodę na:
odpis / kserokopię / oryginał
Data.....**PROJEKTANT**
mgr inż. Jędrzej Oczkiewicz
upr. bud. 59 ust. 1 pkt 1 i 2
nr ewid. 49088/75/Zg

Konserwator Zabytków
ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych
skala 1:500

województwo: 08 - lubuskie
powiat: 0804 - nowosolski
miasto: 080401_1 - Nowa Sól
obręb: 080401_1.0002
działka: 080401_1.0002.503/5
ul. Kupiecka

skęcja: 5.164.27.16.4.1, 5.164.27.16.4.2,
5.164.27.16.4.3, 5.164.27.16.4.4

Mapa wykonana w układzie współrzędnych "2000", układ wysokościowy Kronsztadt.
Mapa niniejsza wykonana na podstawie istniejących map sytuacyjno - wysokościowych
w skali 1:500 oraz aktualizacji wykonanej w październiku 2016 r.
przez "GRADUS" Stempel - Zbroja Sp.j. w Nowej Soli.
Zakres aktualizowanej mapy zaznaczono linią przerywaną.
Granice działek naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Koloriem żółtym zaznaczono granice prawne.
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi
w księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgłoszonej do inwentaryzacji.


GN.6640.1479.2016

GEODETA I KARTOGRAF
Ryszard Zbroja
67-100 Nowa Sól, ul. Sienkiewicza 28/2
tel. 605 284 125
nip. 6683/87

Poswiadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
STAROSTA NOWOSOLSKI
P.0804.2016... 12 75
Nazwa materiału zasobu
Gp. 6642 2401. 2016
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
08 LIS 2016
Data wykonania kopii
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ


LEGENDA ARKUSZ NR 2

1. Projektowany kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm² L=90 mb.
2. Projektowany aluminiowy stożkowy słup oświetleniowy
h=4,5m z oprawami Led 43W.
- 2a. Projektowany aluminiowy stożkowy słup oświetleniowy
h=4,5m z oprawami Led 43W.
3. Istniejący słup oświetleniowy przeniesiony z narożnika ul. Kupieckiej
4. Projektowane rury osłonowe SRS Ø 75 L=15m.
5. Projektowane rury osłonowe DVK Ø 75 L=10m

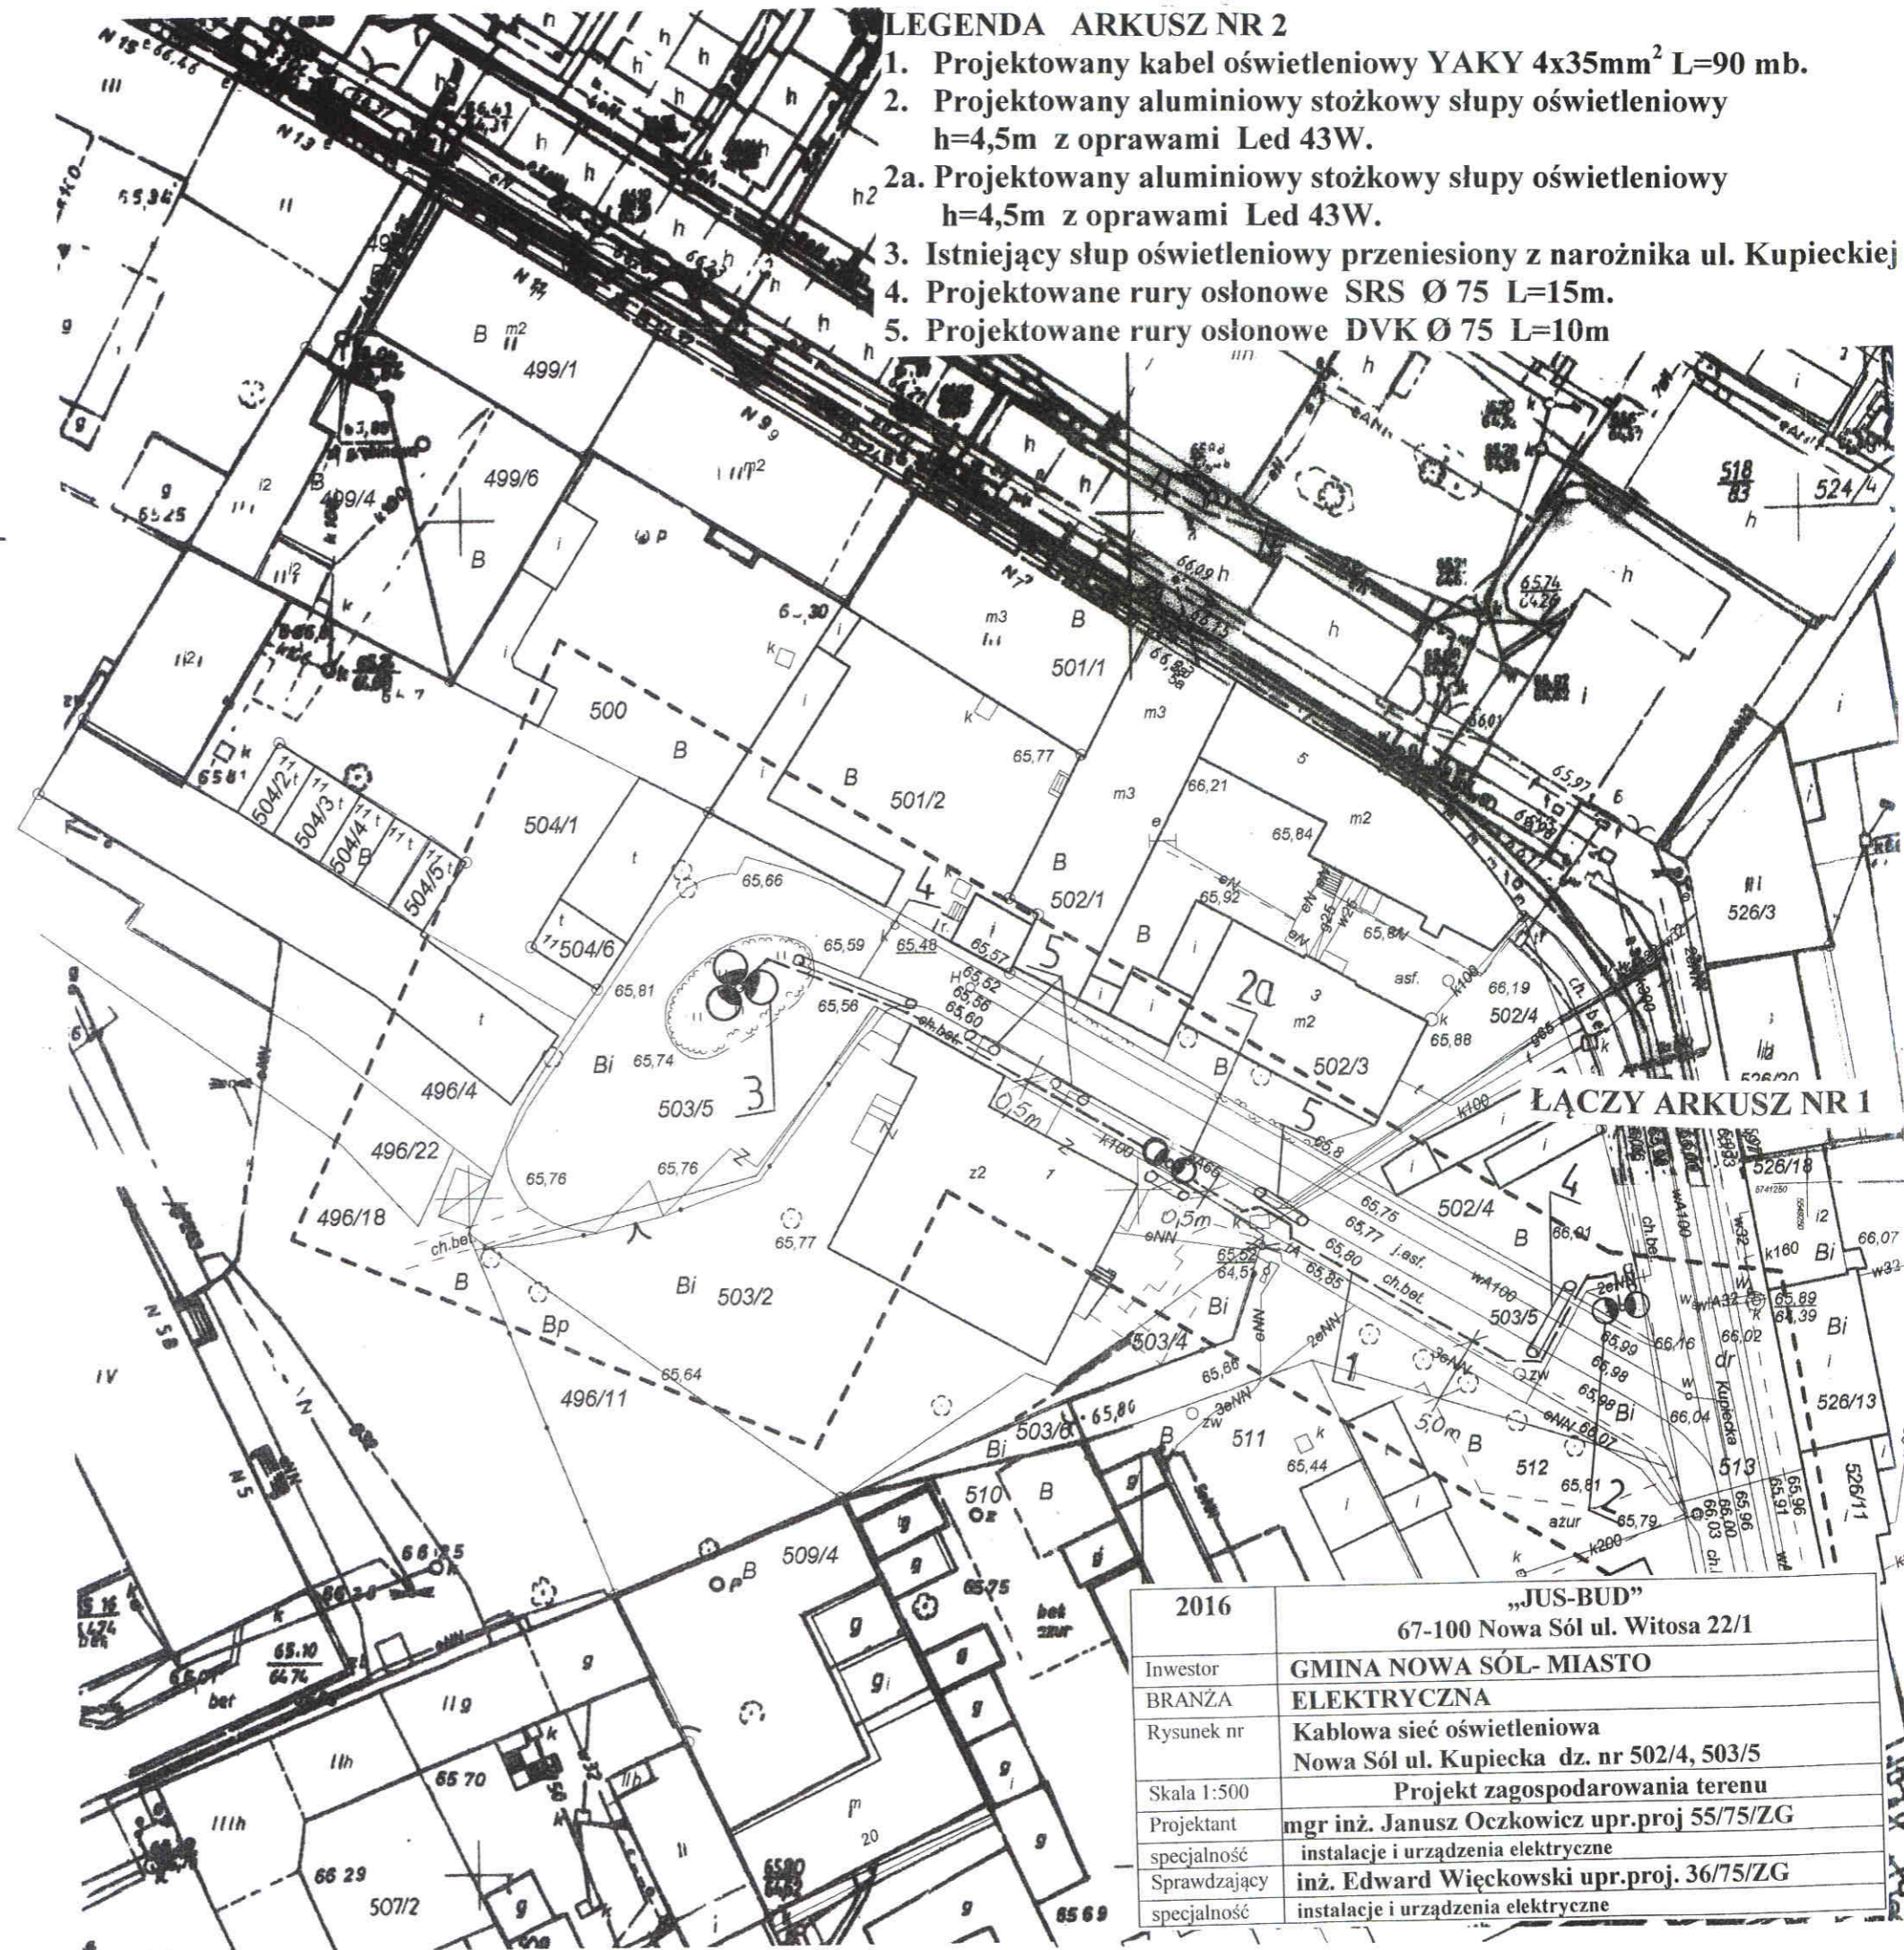

ŁĄCZY ARKUSZ NR 1

2016	„JUS-BUD” 67-100 Nowa Sól ul. Witosa 22/1
Inwestor	GMINA NOWA SÓL- MIASTO
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
Rysunek nr	Kablowa sieć oświetleniowa Nowa Sól ul. Kupiecka dz. nr 502/4, 503/5
Skala 1:500	Projekt zagospodarowania terenu
Projektant	mgr inż. Janusz Oczkowicz upr.proj 55/75/ZG
specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne
Sprawdzający	inż. Edward Więckowski upr.proj. 36/75/ZG
specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne

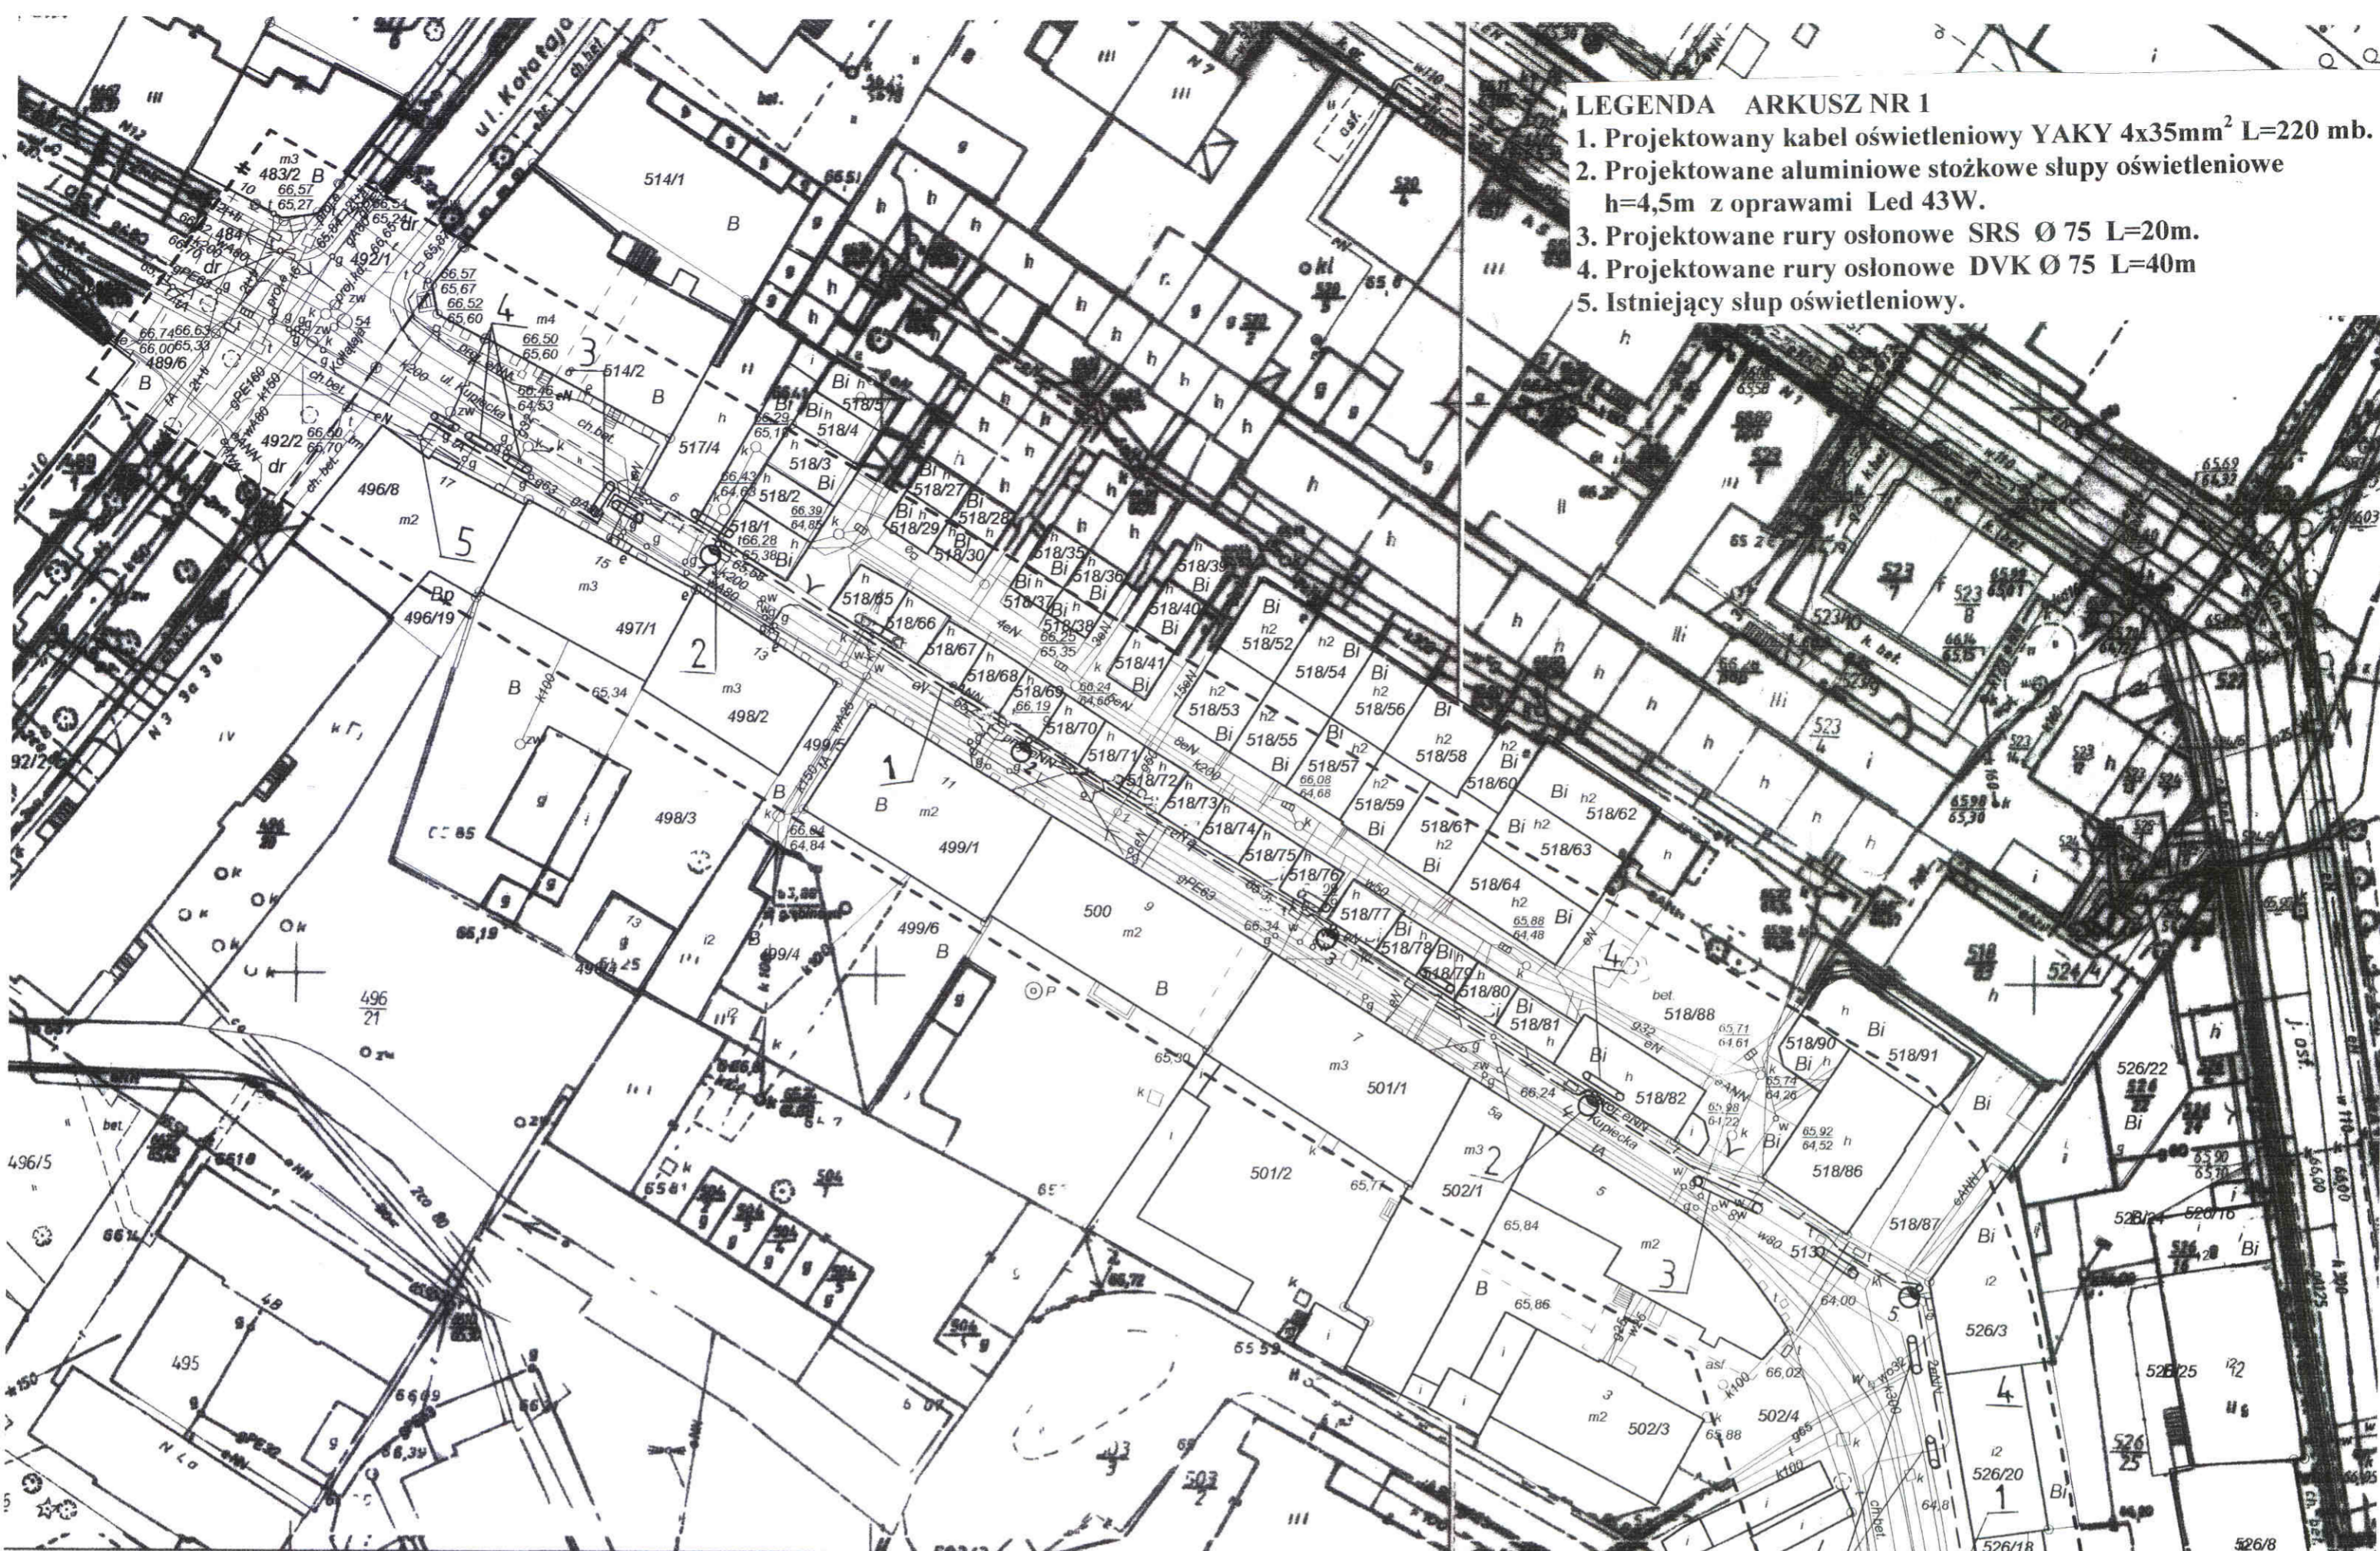

- LEGENDA ARKUSZ NR 1**
1. Projektowany kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm² L=220 mb.
 2. Projektowane aluminiowe stożkowe słupy oświetleniowe h=4,5m z oprawami Led 43W.
 3. Projektowane rury osłonowe SRS Ø 75 L=20m.
 4. Projektowane rury osłonowe DVK Ø 75 L=40m
 5. Istniejący słup oświetleniowy.

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych
skala 1:500

województwo: 08 - lubuskie
powiat: 0804 - nowosolski
miasto: 080401_1 - Nowa Sól
obręb: 080401_1.0002
działka: 080401_1.0002.513
ul. Kupiecka

skecja: 5.164.27.16.4.1, 5.164.27.16.4.2, 5.164.27.16.4.4

Mapa niniejsza wykonana na podstawie istniejących map sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:500 oraz aktualizacji wykonanej w czerwcu 2016 r. przez "GRADUS" Stempel - Zbroja Sp.j. w Nowej Soli. Kolorem zielonym zaznaczono granice naniesione na podstawie mapy ewidencyjnej. Mapa wykonana w układzie "2000". Zakres aktualizowanej mapy zaznaczono linią przerywaną. Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych. Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgłoszonej do inwentaryzacji.

GN.6640.933.2016

„GRADUS”-STEMPEL-ZBROJA s.c.
(Owca) - GRAFOS s.c.
67-100 Nowa Sól, ul. Sienkiewicza 28/2
NIP 605 284 126 REGON 141336860

GEODEZJA MIASTO
Ryszard Zbroja
67-100 Nowa Sól, ul. Sienkiewicza 28/2
tel. 605 284 126
upr. nr 5583/87


Dnia 21.10.2016
Miejscowość Nowa Sól
Miejsce: ul. Kupiecka
Pobrano z mapy
Ryszard Zbroja
67-100 Nowa Sól, ul. Sienkiewicza 28/2
tel. 605 284 126
upr. nr 5583/87

Poswiadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
STAROSTA NOWOSOLSKI

P.080401_1.0002.2016.513
Nazwa materiału zasobu

07 LIP 2016
Data wykonania kopii

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

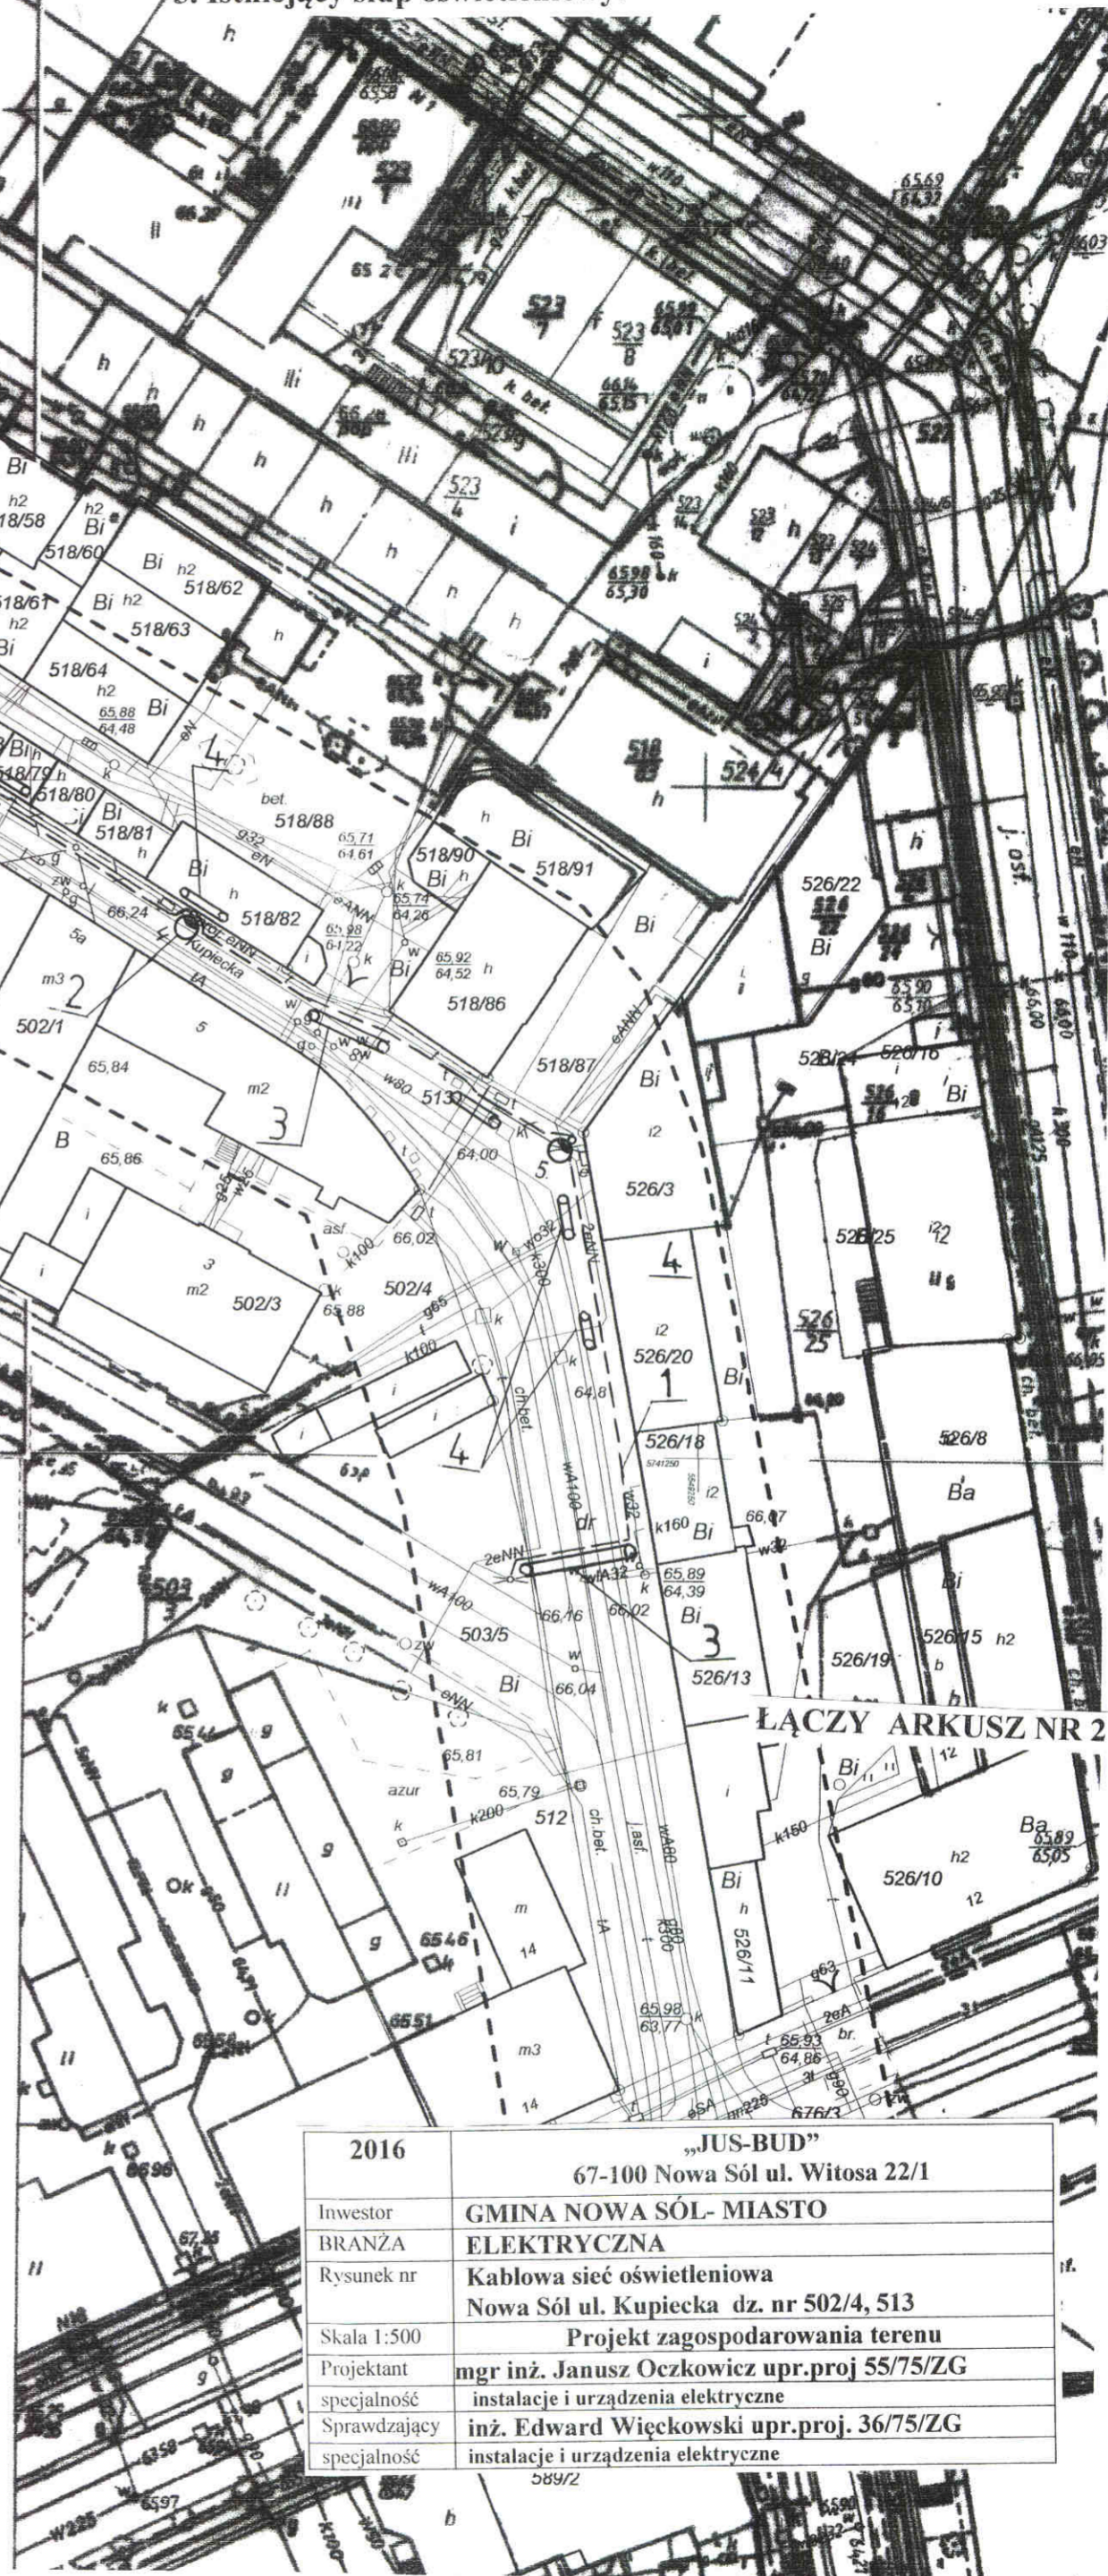

ŁĄCZY ARKUSZ NR 2

2016	„JUS-BUD” 67-100 Nowa Sól ul. Witosa 22/1
Inwestor	GMINA NOWA SÓL- MIASTO
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
Rysunek nr	Kablowa sieć oświetleniowa Nowa Sól ul. Kupiecka dz. nr 502/4, 513
Skala 1:500	Projekt zagospodarowania terenu
Projektant	mgr inż. Janusz Oczkiewicz upr.proj 55/75/ZG
specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne
Sprawdzający	inż. Edward Więckowski upr.proj. 36/75/ZG
specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne