


LEGENDA

1. Projektowany kabel oświetleniowy
YAKY 4x35mm² -L= 125 mb.
2. Projektowane aluminiowe słupy oświetleniowe,
walcowane stożkowe h=4,5m z fundamentami
oraz oprawami oświetleniowymi z daszkiem,
montowanymi bezpośrednio na słupie- LED-43W.
3. Projektowane rury osłonowe DVK Ø 75 L=20m.
4. Istniejący słup oświetleniowy.

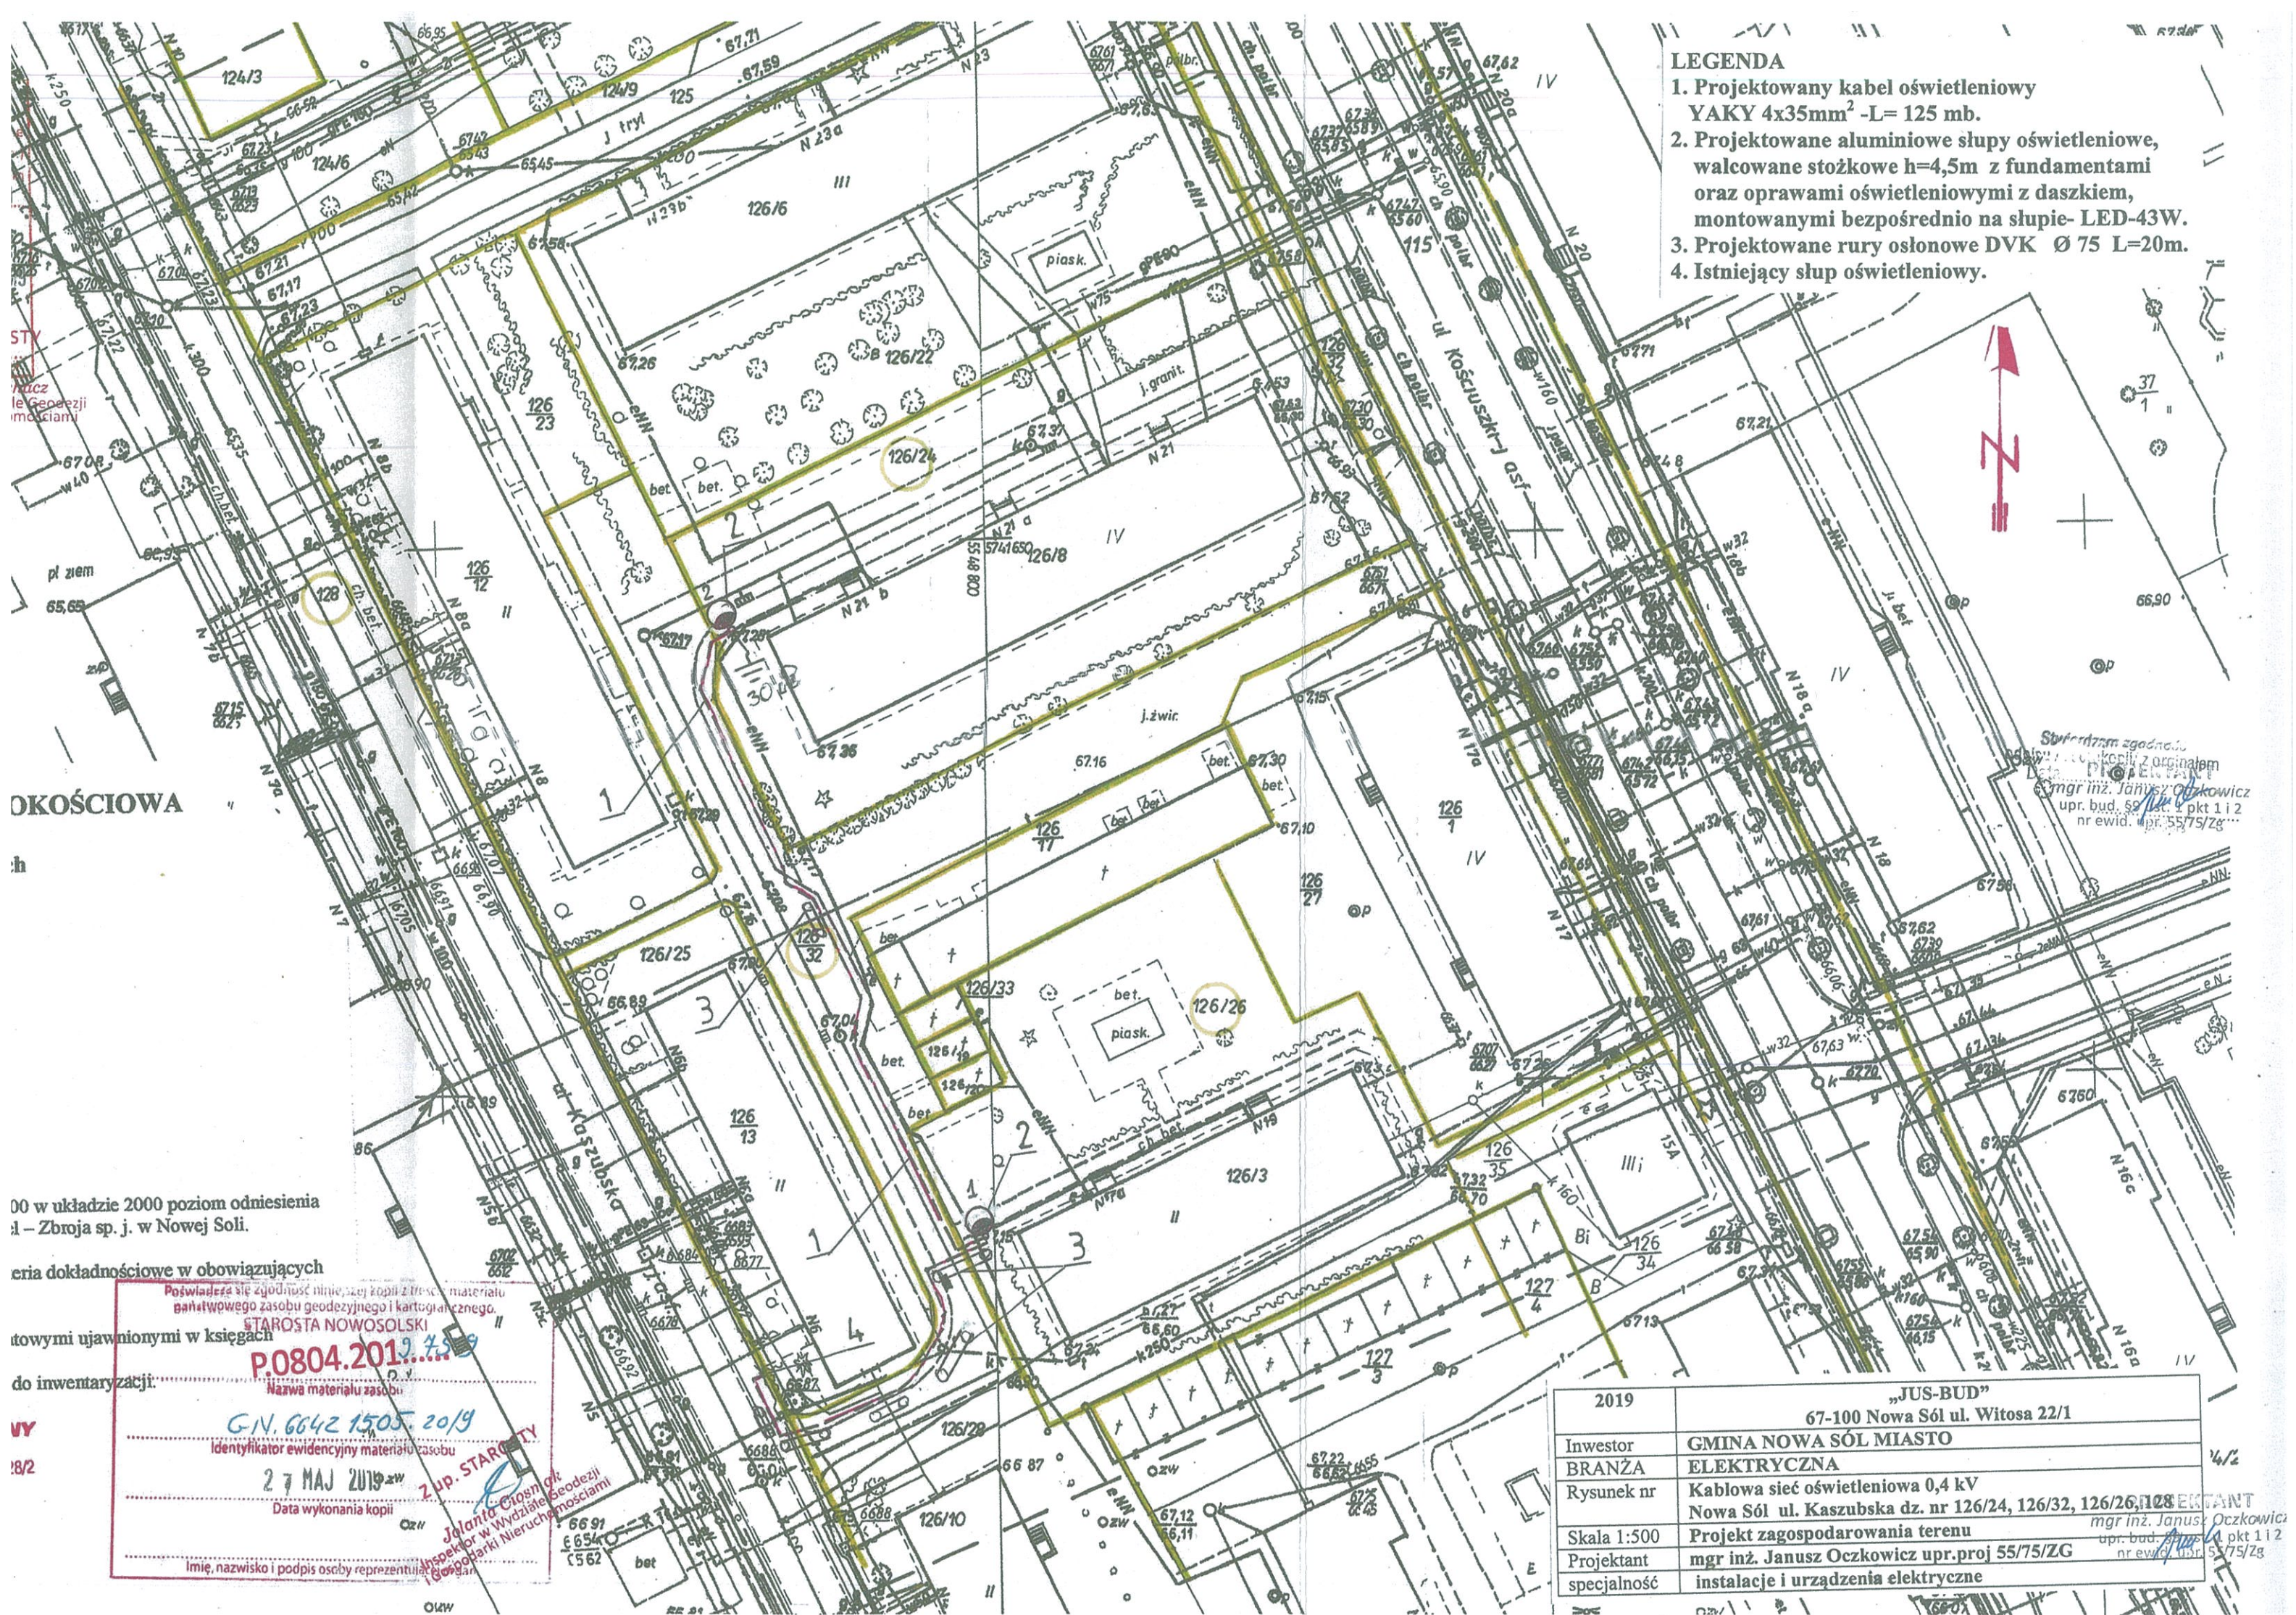

OKOŚCIOWA

00 w układzie 2000 poziom odniesienia
1 - Zbroja sp. j. w Nowej Soli.

eria dokładnościowe w obowiązujących

stowymi ujawnionymi w księgach

do inwentaryzacji:

WY

8/2

Poświadczam, że niniejszy projekt jest zgodny z treścią materiału
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA NOWOSOLSKI

P.0804.2019.750

Nazwa materiału zasobu
G.N. 6642 1505. 2019

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
27 MAJ 2019

Data wykonania kopii
2 up. STAROSTY

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej
Janusz Oczkiewicz

2019	"JUS-BUD"
	67-100 Nowa Sól ul. Witosa 22/1
Inwestor	GMINA NOWA SÓL MIASTO
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
Rysunek nr	Kablowa sieć oświetleniowa 0,4 kV Nowa Sól ul. Kaszubska dz. nr 126/24, 126/32, 126/26, 126/25
Skala 1:500	Projekt zagospodarowania terenu
Projektant	mgr inż. Janusz Oczkiewicz upr.proj 55/75/ZG
specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne